

再発防止に向けて

「環境センターのダイオキシン類問題」の取り組み

事案の判明からおよそ3か月が経過し、さまざまな原因や測定結果が判明してきました。同時に、第三者調査委員会を中心に再発防止に向けた各種の対策案が検討されています。

今回は、9月12日までの動きを中心にその概要を報告します。なお、第三者調査委員会では、9月下旬にも今回の問題に関して、原因と対策などをまとめた中間報告を提出される予定です。（詳しい内容は次号でお知らせします。）

8月19日、9月12日
動き

第三者調査委員会から

8月19日 棕川・保坂区説明会
…プラント内視察、環境調査結果報告など

9月12日（金）に開催された第5回第三者調査委員会では、主に次の報告や審議が行われました。

1. 各種測定結果

① 「ばいじん」のダイオキシン類濃度 すべて基準値以内
環境センターでは、炉内清掃の頻度や温度設定など環境条件を変えながら、排出される「ばいじん」のダイオキシン類濃度の測定を行っています。6月末からこれまで毎週測定してまいりました結果は、すべて基準値以内となっております。（0.44〜2.0ng-TEQ/g）

2. 組織体制面の課題等の整理

関係職員、メーカーやコンサルからの聞き取り調査を基に、組織体制面における課題と再発防止のための対策案が整理されました。主なポイントとして

- ① 組織体制上の問題点
- ② 記録作成保存および情報共有
- ③ 職員の法令遵守意識
- ④ 専門知識を有する職員の不在
- ⑤ 業務マニュアル
- ⑥ 外部委員会の設置

などについて課題と対策案が示されています。

3. 最後に

第三者調査委員会では、今後、9月末を目指して中間報告をまとめられます。


その後も市が行う対策やその結果等を検証し、それらを見極めたうえで最終報告をまとめることが伝えられました。



燃やせるごみの収集量（8月）

市民の皆さんのご理解とご協力により、環境センターに収集される「燃やせるごみ」が前年度同月に対して**70.69 t 減少**しました。引き続き、ごみの分別や減量にご協力くださいますようお願いいたします。


▼8月の燃やせるごみの収集量

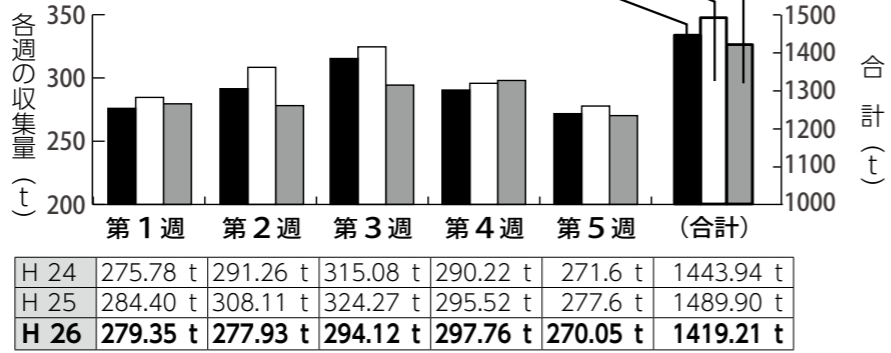

生ごみの堆肥化・減量化にご協力ください

一般家庭用生ごみ処理機などの購入費の一部を助成しています。ご家庭から出される“生ごみ”に関心を向けていただき、ごみ減量・リサイクル推進のため、ぜひご利用ください。

生ごみの堆肥化・減量化の目的で使用されるものは補助対象です。

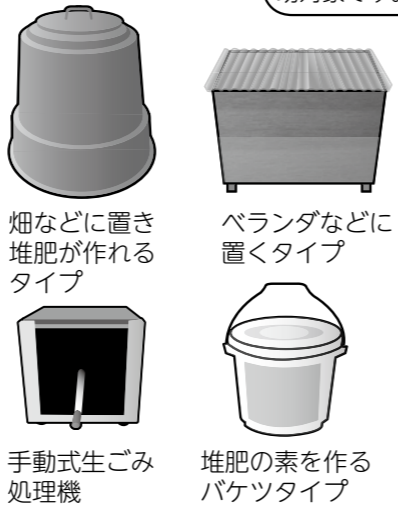

補助率 2/3 以内

補助対象

- ①電気式生ごみ処理機購入
- ②コンポスト購入
- ③コンポスト用基材購入

※詳しくはお問い合わせください。

補助金申請受付状況

(件)	電気式生ごみ処理機	コンポスト
8月1日～15日	91	31
8月16日～31日	160	107
9月1日～16日	184	93
合計	435	231

ありがとうございます！

電気式生ごみ処理機を展示しています！



現在、高島市役所および各支所で、電気式生ごみ処理機の展示をしています。電気式生ごみ処理機がどのようなものなのか、臭いや音など、機種選定の参考にしてください。

生ごみ、どう処理する？

