


基準 2 4 自動火災報知設備の設置および維持に関する基準

法令等に定める技術上の基準によるほか、次に定めるところによる。

第 1 警戒区域の設定は、次によること。

- 1 防火対象物の天井裏および小屋裏（以下この基準において「天井裏等」という。）は、令第 2 1 条第 2 項第 1 号の規定の適用の際、警戒区域の面積には算入すること。
- 第 2 4 - 1 図の例では、小屋裏と 2 階の警戒区域面積の合計が 6 0 0 m<sup>2</sup>以下となるので、同一の警戒区域とすることができる。この場合、容易に感知器を点検するための点検口を設けること。

第 2 4 - 1 図

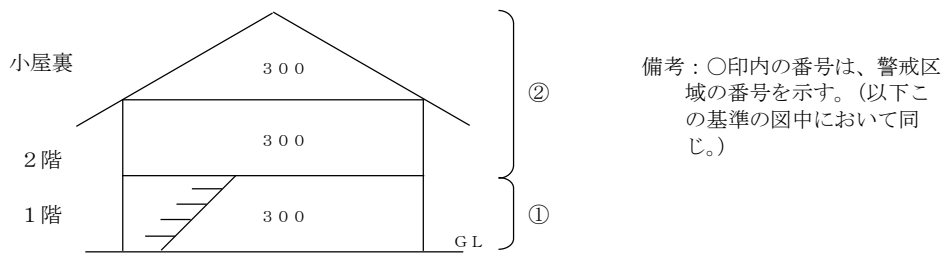


- 2 建基令第 2 条第 1 項第 8 号の規定により階数に算定されない塔屋および地階は、第 2 4 - 2 図の例により警戒区域を設定すること。第 2 4 - 2 図の例では、R 1 階および R 2 階と 4 階は、床面積の合計が 6 0 0 m<sup>2</sup>以下となるので、同一の警戒区域とすることができる。

第 2 4 - 2 図



- 3 屋上の昇降機塔、装飾塔、居室等で、当該外壁から水平距離が 5 0 m 以下であれば、同一の警戒区域とすることができる（第 2 4 - 3 図参照）。


第 2 4 - 3 図

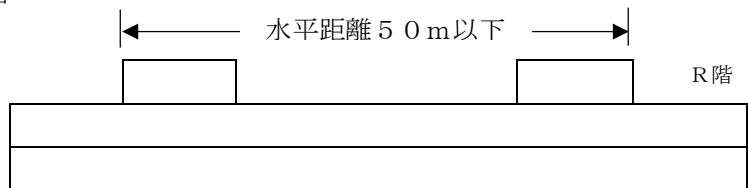


4 階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するもの（以下この基準において「階段等」という。）の警戒区域の設定は、次によること。

- (1) 階段等と各階の居室、廊下、通路等とは、別の警戒区域とすること。
- (2) 同一の防火対象物に階段等が2以上ある場合、それら相互の水平距離が50m以下の範囲内にあるのは、同一の警戒区域とすることができる。ただし、頂部が3階層以上異なる場合は、別の警戒区域とすること（第24-4図および第24-5図参照）。

第24-4図

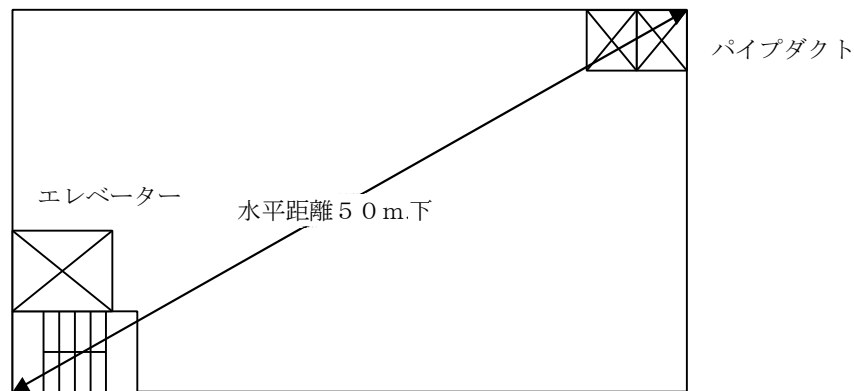


第24-5図

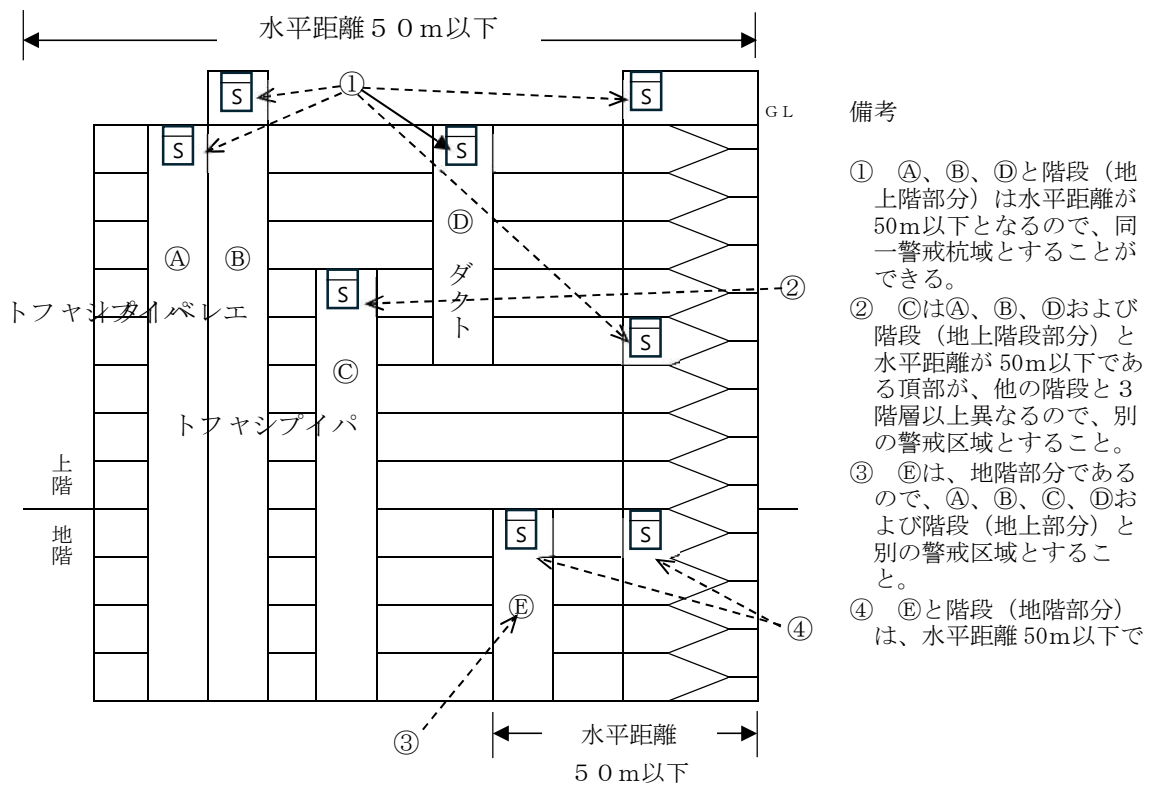


- (3) 階段、傾斜路およびエスカレーターの警戒区域は、垂直距離45m以下ごとに1の警戒区域とし、かつ、地階と地上階は別の警戒区域とすること（第24-6図参照）。ただし、地階の階数が1のものは、地上階と垂直距離45m以下で同一の警戒区域とすることができる（第24-7図参照）。

第 2 4 - 6 図

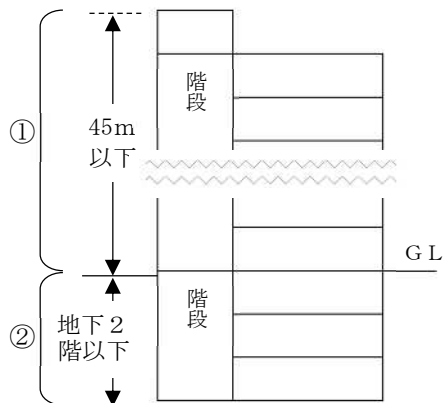

第 2 4 - 7 図

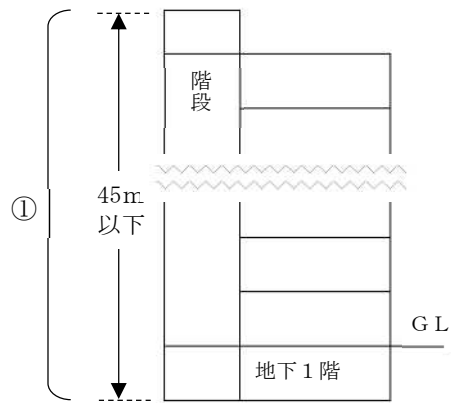

5 警戒区域の面積算定は、次によること。

- (1) 警戒区域の面積は、床面積および天井裏等の水平投影面積をいい、壁その他の区画の中心線を境界線として算定すること。
- (2) 警戒区域の面積は、感知器の設置が免除されている部分の面積も含めて算定すること。
- (3) 外気に面して常時開放された上屋（倉庫、車庫等）で、規則第 2 3 条第 4 項第 1 号ロの規定に該当しない場所の警戒区域は、外気に面するそれぞれの部分から、5 m の範囲内の取付面を除いて算定すること。


第 2 受信機は、次によること。

1 受信機を設ける場所は、次によること。

- (1) 火災等の被害を受けるおそれが少ない場所であること。
- (2) 温度、湿度、衝撃、振動またはほこり等の影響を受けない場所に設けるとともに、地震による振動等の影響を受けない措置を講じること。
- (3) 受信機の周囲は、次のアまたはイにより、操作上支障となる障害物がないよう適当な空間を保有すること（第 2 4 - 8 図または第 2 4 - 9 図参照）。


第 2 4 - 8 図

ア 自立型の場合

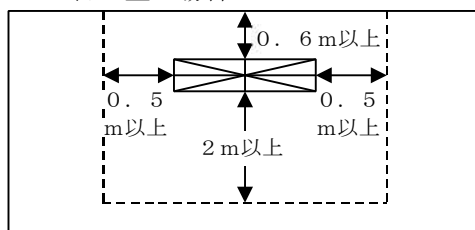

第 2 4 - 9 図

イ 壁掛型の場合

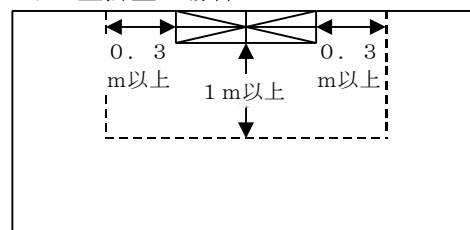

備考 自立型の場合で背面に扉等がないものは、背面の空間を省略することができる。

- (4) 受信機を設けた場所の出入口には、受信所である旨を表示した標識を、基準 3 8 の例により設けること。◇

2 同一敷地内に、2 以上の防火対象物がある場合において、防災センター等に、当該防火対象物の全区域を表示する受信機を設け、集中管理する場合は、それぞれの防火対象物の受信機の設置を省略することができる。

3 受信機の警戒区域の表示は、次によること。

- (1) 1 の表示窓に 2 以上の警戒区域を表示しないこと。
- (2) 感知器を他の設備と兼用する場合は、火災信号は他の設備の制御回路等を中継しないで表示すること。ただし、火災信号の伝送に障害とならない方法で兼用するものは、この限りでない。

4 規則第 2 4 条第 2 号トに規定する受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備（以下この基準において「相互通話設備」という。）は、次によること。ただし、受信機が同一場所に併設されている場合または副受信機がある場合は、相互通話設備を設置しないことができる。

- (1) 相互通話設備は、次に掲げるものまたはこれらと同等の通話効果が認められるものとする。
  - ア インターホン
  - イ 非常電話
  - ウ 発信機（P 型 1 級に限る。）
- (2) 相互通話設備は、受信機が設置されている場所の直近に、かつ、床面からの高さが 0.8 m 以上 1.5 m 以下の箇所で、当該設備を有効に操作できる位置に設けること。
- (3) 相互通話設備の機能は、次に適合するものであること。
  - ア 1 の送受話器を取り上げ、または選局スイッチを操作する等、簡易な方法により、自動的に一方の機器への発信が可能であること。
  - イ 1 の送受話器の発信により、一方の機器の呼出し音が鳴動するとともに、表示装置が設けられているものは、当該表示が有効に点灯するものであること。
  - ウ 相互に、かつ、同時に通話できるものであること。

第 3 感知器は、次によること。

1 取付け面または天井等の高さ（以下この基準において「取付面等の高さ」という。）による感知器の種別は、第 2 4 - 1 表によること。



2 4 - 1 表

| 感知器の種別                       |       |       | 取付け面の高さ                             |                |                  |                    |         |
|------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------|
|                              |       |       | 4 m未満                               | 4 m以上<br>8 m未満 | 8 m以上<br>1 5 m未満 | 1 5 m以上<br>2 0 m未満 | 2 0 m以上 |
| 差動式                          | スポット型 | 1 種   | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
|                              |       | 2 種   | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
|                              | 分布型   | 1 種   | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
|                              |       | 2 種   | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
| 補償式                          | スポット型 | 1 種   | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
|                              |       | 2 種   | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
| 定温式                          | スポット型 | 特種    | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
|                              |       | 1 種   | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
| 熱アナログ式                       | スポット型 | 特種相当  | ○                                   | ○              | —                | —                  | —       |
| イオン化式<br>光電式                 | スポット型 | 1 種   | ○                                   | ○              | ○                | ○                  | —       |
|                              |       | 2 種   | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
|                              |       | 3 種   | ○                                   | —              | —                | —                  | —       |
| イオン化・光<br>電アナログ式             | スポット型 | 1 種相当 | ○                                   | ○              | ○                | ○                  | —       |
|                              |       | 2 種相当 | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
|                              |       | 3 種相当 | ○                                   | —              | —                | —                  | —       |
| 光電式                          | 分離型   | 1 種   | ○                                   | ○              | ○                | ○                  | —       |
|                              |       | 2 種   | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
| 光電アナログ<br>式                  | 分離型   | 1 種相当 | ○                                   | ○              | ○                | ○                  | —       |
|                              |       | 2 種相当 | ○                                   | ○              | ○                | —                  | —       |
| 炎感知器                         | スポット型 |       | ○                                   | ○              | ○                | ○                  | ○       |
| 熱複合式<br>熱煙複合式<br>煙複合式<br>多信号 | スポット型 |       | それぞれの感知器の有する感知器の取付面等の高さの低いものを基準とする。 |                |                  |                    |         |

(注) 1 ○印は、当該設置場所に適応することを示す。

2 差動式分布型 3 種および定温式スポット型 2 種は、消火設備と連動する場合に限り使用できるものである。

2 感知器の選択は、次の各号ならびに第 2 4－2 表および第 2 4－3 表によること。

- (1) 工場、倉庫等で足場が容易に確保できない場所や、電気室等の危険が伴う場所で維持管理が十分期待できない場合は、差動式分布型、差動式スポット型と試験器の組合せ、自動試験機能等対応型感知器等による試験、点検等が可能なものを使用すること。
- (2) 設置場所が、規則第 2 3 条第 4 項第 1 号ニ (㉠) から (㉢) までおよびホ (㉣) に該当する場所には、第 2 4－2 表に示す当該設置場所に適応する感知器を設けること。
- (3) 規則第 2 3 条第 5 項各号に掲げる場所のうち、第 2 4－3 表の環境状態の項に掲げる場所で非火災報または感知の遅れが発生するおそれがあるときは、同表中の適応する煙感知器または炎感知器を設けること。
- (4) 規則第 2 3 条第 6 項第 2 号または第 3 号に掲げる場所のうち、第 2 4－3 表の環境状態の項に掲げる場所で非火災報または感知の遅れが発生するおそれがあるときは、同表中の適応する熱感知器または煙感知器または炎感知器を設けること。
- (5) 第 3 号または第 4 号により煙感知器を設置した場合に非火災報が頻発に発生するおそれまたは感知が著しく遅くなるおそれがあるときは、規則第 2 3 条第 4 項第 1 号ニ (㉠) に掲げる場所として第 2 4－3 表の適応する熱感知器または炎感知器を設けること。
- (6) 多信号式感知器および複合式感知器の設置は、その有する種別、公称作動温度または当該感知回路の蓄積機能の有無の別に応じ、そのいずれもが第 3 号から第 5 号までに適合する感知器とすること。
- (7) 旅館、ホテル等の客室部分、テナントビルのテナント部分または病院の病室部分等の点検時間に制限を受ける等のおそれがある場所には、自動試験機能等対応型感知器を設けること。

第 2 4 - 2 表 規則第 2 3 条第 4 項第 1 号ニ (イ) から (ロ) および同号ホ (ア) に該当する場所

| 設置場所                           |                                           | 適応熱感知器       |        |            |        |              |        |                 |        |                    |   | 炎感知器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備考 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 環境状態                           | 具体例                                       | 差動式<br>スポット型 |        | 差動式<br>分布型 |        | 補償式<br>スポット型 |        | 定温式<br>トッポスグロナア |        | 熱<br>アナ<br>ログ<br>型 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                |                                           | 1<br>種       | 2<br>種 | 1<br>種     | 2<br>種 | 1<br>種       | 2<br>種 | 特<br>種          | 1<br>種 |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| じんあい、<br>微粉等が多<br>量に滞留す<br>る場所 | ごみ集積所<br>荷捌所塗装<br>室紡績・製<br>材・石材等<br>の加工場等 | ○            | ○      | ○          | ○      | ○            | ○      | ○               | ○      | ○                  | ○ | 1 規則第 2 3 条第 5 項第 6 号の規定による地階、無窓階および 1 1 階以上の部分で、炎感知器による監視が著しく困難な場合等は、令第 3 2 条を適用して、適応する熱感知器を設置することができる。<br>2 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部にじんあい、微粉等が侵入しない措置を講じたものとする。こと。<br>3 差動式型スポット型感知器または補償式スポット型感知器を設ける場合は、じんあい、微粉等が侵入しない措置を講じたものとする。こと。<br>4 定温式感知器を設ける場合は、特種とすること。<br>5 紡績、製材の加工場等火災拡大が急速になるおそれのある場所に設ける場合は、定温式感知器にあつては特種で公称作動温度 7 5℃ 以下のもの、熱アナログ式スポット型感知器は火災表示に係る設定表示温度を 8 0℃ 以下としたものとする。こと。 |    |
| 水蒸気が多<br>量に滞留す<br>る場所          | 蒸気洗浄室<br>脱衣室湯沸<br>室消毒室等                   | ×            | ×      | ×          | ○      | ×            | ○      | ○               | ○      | ○                  | × | 1 差動式分布型感知器または補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用することができる。<br>2 差動式分布型感知器を設ける場合は、検出部に水蒸気が侵入しない措置を講じたものとする。こと。<br>3 補償式スポット型感知器、定温式感知器または熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型とすること。                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 腐食性ガス<br>が発生する<br>おそれのある場所     | メッキ工場<br>バッテリー<br>室污水处理<br>場等             | ×            | ×      | ○          | ○      | ○            | ○      | ○               | ○      | ○                  | × | 1 差動式分布型感知器を設ける場合は、感知部が被覆され、検出部が腐食性ガスの影響を受けないものまたは検出部に腐食性ガスが侵入できない措置を講じたものとする。こと。<br>2 補償式スポット型感知器、定温式感知器または熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型または耐アルカリ型を使用すること。<br>3 定温式感知器を設ける場合は、特種とすること。                                                                                                                                                                                               |    |

基準 2 4 自動火災報知設備の設置  
および維持に関する基準

|                                                  |                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 厨房その他<br>正常時に<br>おいて煙が<br>滞留する<br>場所             | 厨房室調理<br>室<br>溶接作業所<br>等                                                                              | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 厨房、調理室等で高温度となるおそれのある場所に設ける感知器は、防水型感知器を使用すること。                                                                                                                   |
| 著しく高温<br>となる場所                                   | 乾燥室、殺<br>菌室、ボイ<br>ラー室、鑄<br>造場、映写<br>室、スタ<br>ジオ等                                                       | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |                                                                                                                                                                 |
| 排気ガスが<br>多量に滞留<br>する場所                           | 駐車場、車<br>庫荷物取扱<br>所、車路、<br>自家発電<br>室、トラ<br>ックヤード、エンジ<br>ンテスト室<br>等                                    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 1 規則第 2 3 条第 5 項第 6 号の規定による地階、無窓階および 1 1 階以上の部分で、炎感知器による監視が著しく困難な場合等は、令第 3 2 条を適用して、適応する熱感知器を設置することができる。<br>2 熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は、6 0℃以下であること。 |
| 煙が多量に<br>流入するお<br>それのある<br>場所                    | 配膳室、厨<br>房の前室、<br>厨房内に<br>ある食品庫、<br>ダムウェ<br>ーター、厨<br>房周辺の廊<br>下および通<br>路、食堂等                          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 固形燃料等の可燃物が収納される配膳室、厨房の前室等に設ける定温式感知器は、特種を使用すること。<br>2 厨房周辺の廊下および通路、食堂等は、定温式感知器を使用しないこと。<br>3 上記 2 の場所に熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、火災表示に係る設定表示温度は 6 0℃以下であること。        |
| 結露が発生<br>する場所                                    | スレートま<br>たは鉄板で<br>葺いた屋根<br>の倉庫・工<br>場、パッケ<br>ージ型冷却<br>機専用 の<br>収 納室、<br>密閉された<br>地下倉庫、<br>冷凍室の周<br>辺等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 1 補償式スポット型感知器、定温式感知器または熱アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、防水型を使用すること。<br>2 補償式スポット型感知器は、急激な温度変化を伴わない場所に限り使用すること。                                                             |
| 火を使用す<br>る設備で火<br>災が露出す<br>るものが設<br>けられてい<br>る場所 | ガ ラ ス<br>工場、キュ<br>ーボラのある<br>場所、溶<br>接作業所、<br>厨房、鑄<br>造所、鍛造<br>所等                                      | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |                                                                                                                                                                 |

注 1 ○印は当該設置場所に適応することを示し×印は当該設置場所に適応しないことを示す。

- 2 設置場所の欄の「具体例」は、感知器の取付面の付近（炎感知器は公称監視距離の範囲）が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。差動式スポット型、差動式分布型および補償式スポット型の 1 種は感度が良いため、非火災報の発生は 2 種に比べて不利な条件にあることに留意すること。
- 3 差動式分布型 3 種および定温式 2 種は、消火設備と連動する場合に限り使用できること。

- 4 多信号感知器は、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが第 2 4 - 2 表により適応感知器とされたものであること。

第 2 4 - 3 表

| 設 置 場 所                       |                                                     | 適 応 熱 感 知 器  |            |              |              |                 | 適 応 煙 感 知 器    |              |                    |                  |        | 炎感知器       | 備 考                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 環境状態                          | 具 体 例                                               | 差動式<br>スポット型 | 差動式<br>分布型 | 補償式<br>スポット型 | 定温式<br>スポット型 | 熱アナログ式<br>スポット型 | イオン化式<br>スポット型 | 光電式<br>スポット型 | イオン化アナログ式<br>スポット型 | 光電アナログ式<br>スポット型 | 光電式分離型 | 光電アナログ式分離型 |                                                                |
| 喫煙による煙が滞留するような換気の悪い場所         | 会議室、応接室、休憩室、控室、楽屋、娛樂室、喫茶室、飲食室、待合室、キャバレー等の客室、集会場、宴会場 | ○            | ○          | ○            |              |                 |                | ○※           |                    | ○※               | ○      | ○          |                                                                |
| 就寝する場所として使用する場所               | ホテルの客室、宿泊室、仮眠室等                                     |              |            |              |              |                 | ○※             | ○※           | ○※                 | ○※               | ○      | ○          |                                                                |
| 煙以外の微粉子が浮遊している場所              | 廊下、通路等                                              |              |            |              |              |                 | ○※             | ○※           | ○※                 | ○※               | ○      | ○          | ○                                                              |
| 風の影響を受けやすい場所                  | ロビー、礼拝堂、観覧場、塔屋にある機械室等                               |              |            |              |              |                 |                | ○※           |                    | ○※               | ○      | ○          | ○                                                              |
| 煙が長い距離を移動して感知器に到達する場所         | 階段、傾斜路、エレベーター昇降路等                                   |              |            |              |              |                 |                | ○            |                    | ○                | ○      | ○          | 光電式スポット型感知器または光電アナログ式スポット型感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能路に蓄積機能を有しないこと |
| 薫焼火災となるおそれのある場所               | 電話機械室、通信機室、電算機室、機械制御室等                              |              |            |              |              |                 |                | ○            |                    | ○                | ○      | ○          |                                                                |
| 大空間でかつ天井が高いこと等により熱および煙が拡散する場所 | 体育館、航空機の格納庫、高天井の倉庫・工場、観覧席上部で感知器取付高さが 8 m 以上の場所      |              | ○          |              |              |                 |                |              |                    |                  | ○      | ○          | ○                                                              |

注 1 ○印は、当該設置場所に適応することを示す。

2 ○\*印は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知器回路に蓄積機能を有することを示す。

3 設置場所の欄に掲げる「具体例」は、感知器の取付面の付近（光電式分離型感知器は光軸、炎感知器は公称監視距離の範囲）が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。

4 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型および煙式（当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの）の 1 種は、感度が良いため、非火災報の発生は 2 種に比べて不利な条件にあることに留意すること。

5 差動式分布型 3 種および定温型 2 種は消火設備に連動する場合に限り使用できること。


- 6 光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、かつ、空間が狭い場合には適応しない。
- 7 大空間でかつ天井が高いこと等により熱および煙が拡散する場所に、差動式分布型または光電式分離型 2 種を設ける場合は、15 m 未満の天井高さで、光電式分離型 1 種を設ける場合は 20 m 未満の高さで設置すること。
- 8 多信号感知器は、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが第 2 4－3 表により適応する感知器とされたものとする。
- 9 蓄積型の感知器または蓄積式の中継器もしくは受信機を設ける場合は、規則第 2 4 条第 7 号の規定によること。

3 感知器の設置を免除できる部分等は、次によること。☆


- (1) 特定主要構造部を耐火構造以外とした防火対象物の天井裏等で、不燃材料の壁および床で区画された部分。この場合、天井裏等に、釣木および野縁等が可燃材であるものは、不燃材料で区画されたものとみなさない。
- (2) 便所、浴室、シャワー室、洗面所等の用途に供する部分。(便所とたれ壁等で区画された洗面所、便所に設置された収納室 (S K) および脱衣所を除く。なお、便所に電気便座付便器または自動洗浄乾燥式便器その他ヒーターを内蔵した機器を設置した場合で、機器個々のヒーターの出力の合計が 2 kW を超えるものを除く。)
- (3) 開口部に特定防火設備である防火戸またはこれと同等以上の防火性能を有するものを設けている金庫室
- (4) 恒温室、冷蔵庫等で、火災を早期に感知することができ、かつ、自動的に警報を発することができる自動温度調節装置を設けてあるもの
- (5) 金属等を溶融、鋳造または鍛造する設備のある場所で、感知器により火災を有効に感知することができない部分
- (6) 特定主要構造部を耐火構造とした警察署、検察庁等の留置場等の部分
- (7) 部屋に付属する押入れまたは物置等 (以下この基準において「押入等」という。) で、4 m<sup>2</sup> 以下のもの (特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物に存するものに限る。) または次のアからウまでの例に適合する部分 (第 2 4－1 0 図から第 2 4－1 7 図参照)。ただし、ウォークインクローゼットおよび納戸等のように内部に人が出入りできる形態のものは除く。

ア 天井裏に感知器がある場合の例

(i) 押入等の壁が不燃材料のもの  
第 2 4－1 0 図

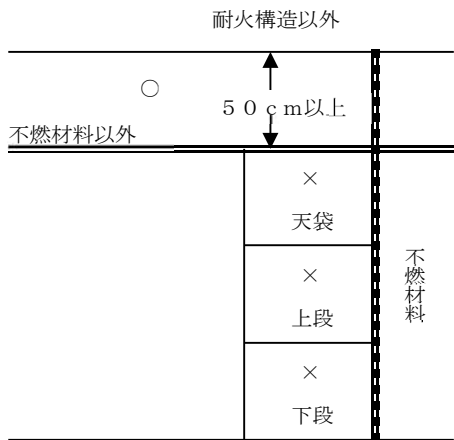


(ii) 押入等の壁が不燃材料以外のもの  
第 2 4－1 1 図

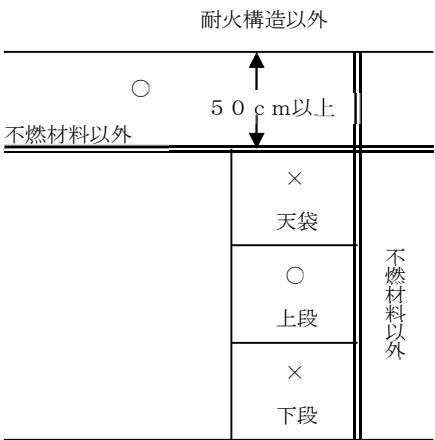


凡例 ○印 : 感知器設置 ×印 : 感知器省略

イ 天井裏に感知器がない場合の例


(7) 押入等の壁および天井が不燃材料のもの 第 2 4 - 1 2 図

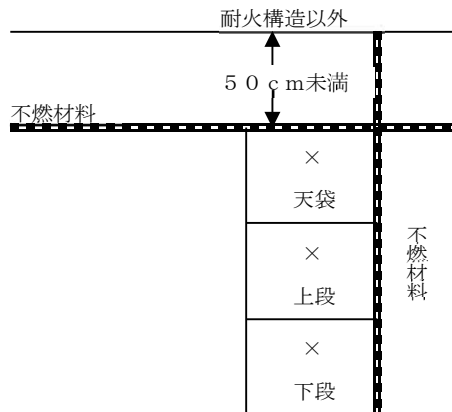


(i) 押入等の壁および天井が不燃材料以外のもの 第 2 4 - 1 3 図

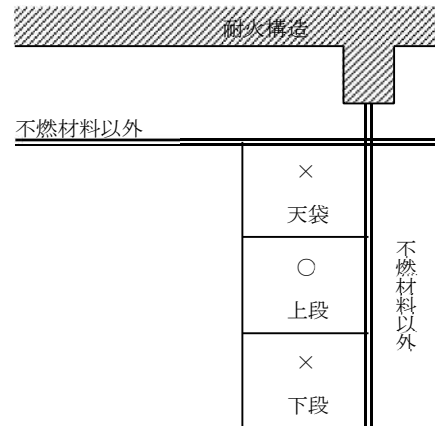

(ii) 押入等の壁が不燃材料のもの 第 2 4 - 1 4 図

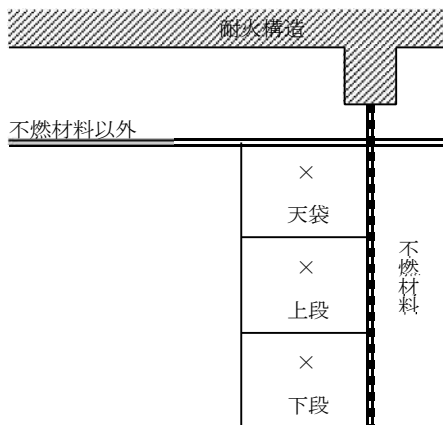


(iii) 押入等の壁が不燃材料以外のもの 第 2 4 - 1 5 図

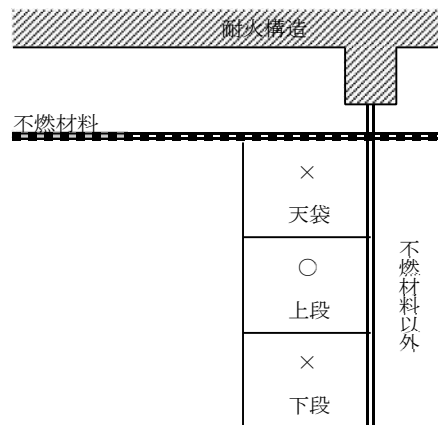


ウ 1 箇所の押入等をそれぞれA室およびB室で使用している場合の例

(7) 押入等の壁および天井が不燃材料のもの 第 2 4 - 1 6 図

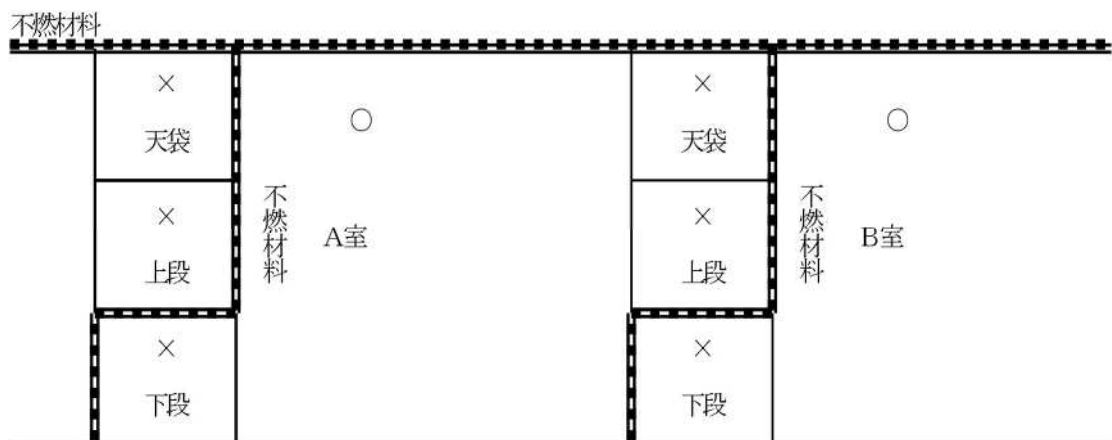

(4) 押入等の壁および天井が不燃材料以外のもの

第 2 4 - 1 7 図 不燃材料以外

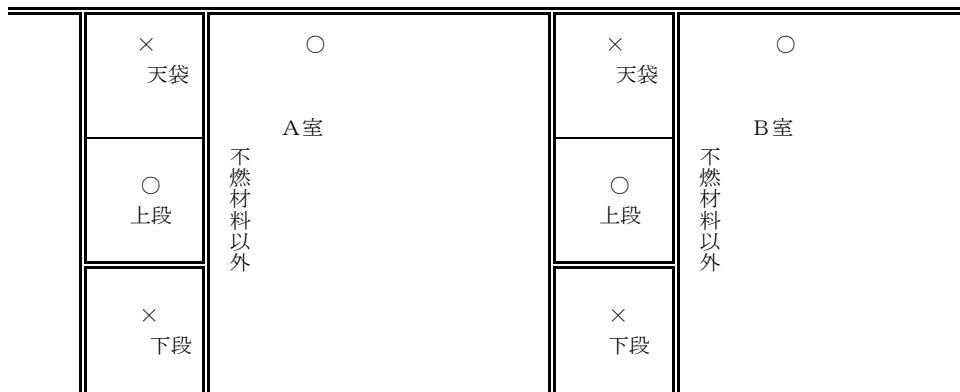

(8) 特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物の部分で、次のいずれかに該当するパイプシャフト、パイプダクト、ダストシュートその他これらに類するもの（開口部のあるものは、防火戸または防火戸と同等以上の構造を有するものが設けられているものに限る。以下この基準において「パイプシャフト等」という。なお、この場合において開口部の上下に換気のための必要最小限のガラリ等を設けることができる。）

ア 水平断面積が  $1 \text{ m}^2$  未満のもの

イ 吸排気ダクトで、風速が常時  $5 \text{ m/sec}$  以上のもの


ウ 臭気ダクトまたはダストシュートで、じんあい等が著しく発生するもの

エ 階ごとに水平区画されたパイプシャフト等のうち、メーターボックスとしてのみ使用されるもの

オ 2 以下の階ごとに不燃材料で完全に水平区画され、かつ、パイプシャフト等の用途にのみ供されるもの（第 2 4 - 1 8 図および第 2 4 - 1 9 図参照）

第 2 4 - 1 8 図

第 2 4 - 1 9 図

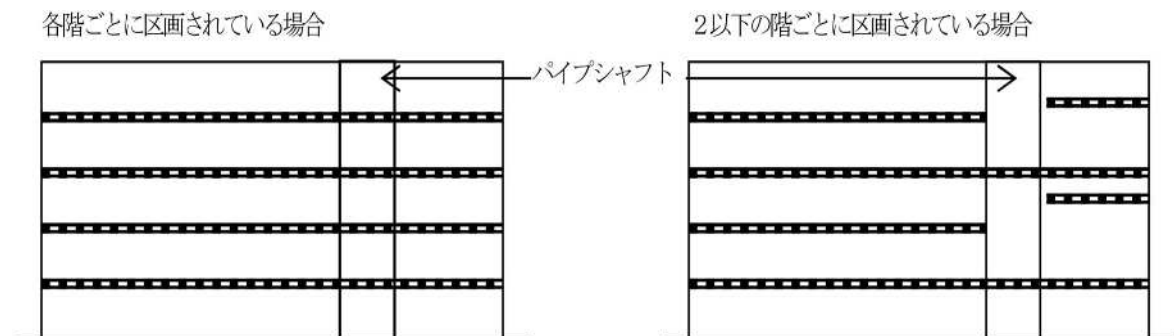

(9) 感知器の機能保持が著しく困難な場所である部分

(10) 風除室（可燃物がないものに限る。）

(11) 踏込み。ただし、当該踏込みに押入等がある場合または畳敷きで前室とみなされる場合を除く。

(12) 令別表第 1（5）項口に掲げる防火対象物で、住戸内の玄関、玄関もしくは踏込みに続く廊下、またはこれらに面して設けられた押入等で  $1 \text{ m}^2$  未満のもの

(13) カプセル型寝具を用いる場合で、次に適合するもの ◇

ア 各カプセル型寝具は、難燃材料またはこれと同等の材質であること。

イ 各カプセル型寝具が設置される客室内の天井には煙感知器が設置されていること。

ウ 各カプセル型寝具で用いられる寝具は防災製品を使用していること。




4 傾斜天井、円形天井等の天井が傾斜している形状のもの（以下この基準において「傾斜天井等」という。）の取扱いは、次によること。

(1) 傾斜天井等の感知器取り付け面の高さの算定は、次によること。

感知器取り付け面の高さは、棟高（最頂部） $H$ と軒高（最低部） $H'$  の平均高さ $h$ をいい、次式により算出する（第 2 4 - 2 0 図参照）。


$$h = \frac{H + H'}{2} \text{ (m)}$$

第 2 4 - 2 0 図

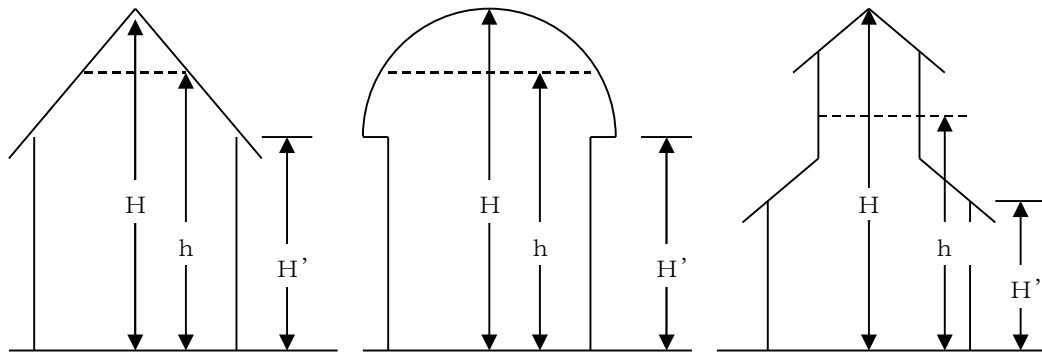

(2) 傾斜天井等の面積は、水平面に投影された面積とする（第 2 4 - 2 1 図参照）。

第 2 4 - 2 1 図

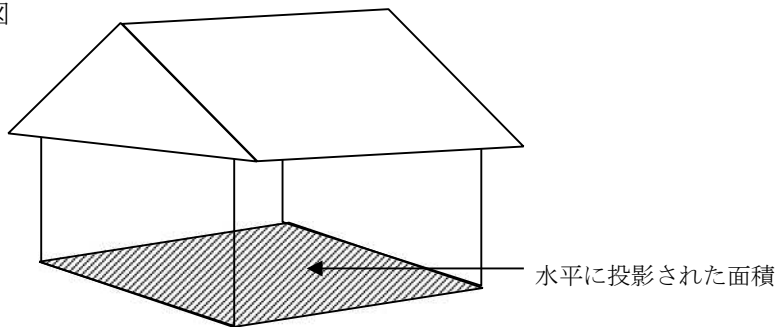


(3) 傾斜天井等の傾斜角度は、次のアからウまでによること。

ア 斜角度は、第 2 4 - 2 2 図のように  $a$  をいい、 $B/A$  で表す。


イ 形天井の傾斜角度は、円形天井の最頂部と最低部を直線で結んだ角度  $a$  をいう（第 2 4 - 2 3 図参照）。

ウ 傾斜天井等に感知器を設ける場合に、傾斜角度が  $3/10$  以上の場合は、頂部が密となるように設け、傾斜角度が  $3/10$  未満の場合は、平面天井とみなして設けることができる。

第 2 4 - 2 2 図

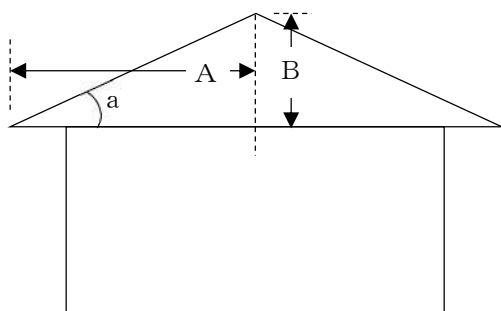

第 2 4 - 2 3 図

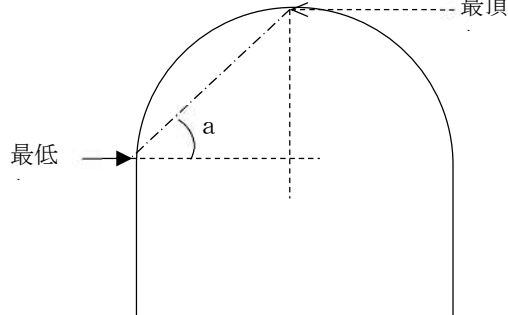

5 差動式スポット型、補償式スポット型、定温式スポット型または熱アナログ式スポット型感知器（以下この項において「感知器」という。）の設置は、次によること。

(1) 感知器は、感知器の取付面の各部分から 1 の感知器までの水平距離が、第 2 4 - 4 表に示す数値以下となるように設けること。◇

第 2 4 - 4 表

| 感知器種別       |     | 取付面の各部分から感知器までの水平距離（m） |                |       |                |
|-------------|-----|------------------------|----------------|-------|----------------|
|             |     | 構造                     |                | 平均高さ  |                |
|             |     | 耐 火                    |                | そ の 他 |                |
|             |     | 4 m未満                  | 4 m以上<br>8 m未満 | 4 m未満 | 4 m以上<br>8 m未満 |
| 差動式スポット型    | 1 種 | 9                      | 7              | 7     | 6              |
|             | 2 種 | 8                      | 6              | 6     | 5              |
| 補償式スポット型    | 1 種 | 9                      | 7              | 7     | 6              |
|             | 2 種 | 8                      | 6              | 6     | 5              |
| 定温式スポット型    | 特種  | 8                      | 6              | 6     | 5              |
|             | 1 種 | 7                      | 5              | 5     | 4              |
|             | 2 種 | 4                      | —              | 4     | —              |
| 熱アナログ式スポット型 |     | 8                      | 6              | 6     | 5              |


(2) 特殊な場所に感知器を設ける場合は、規則第 2 3 条第 4 項第 3 号ロの規定にかかわらず、次によること。

ア 短辺または幅員が概ね 3 m 未満の細長い居室、廊下または通路（以下この基準において「細長い居室等」という。）に感知器を設ける場合は、感知器の取付面の各部分から 1 の感知器までの歩行距離が、第 2 4 - 5 表に示す数値以下となるように設けること（第 2 4 - 5 表および第 2 4 - 2 4 図参照）。

第 2 4 - 5 表


| 感知器種別       |     | 取付間隔 | 歩行距離 L (m) |     |
|-------------|-----|------|------------|-----|
|             |     | 構造   | 耐 火        | その他 |
| 差動式スポット型    | 1 種 |      | 1 5        | 1 0 |
|             | 2 種 |      | 1 3        | 8   |
| 補償式スポット型    | 1 種 |      | 1 5        | 1 0 |
|             | 2 種 |      | 1 3        | 8   |
| 定温式スポット型    | 特種  |      | 1 3        | 8   |
|             | 1 種 |      | 1 0        | 6   |
| 熱アナログ式スポット型 |     |      | 1 3        | 8   |

第 2 4 - 2 4 図

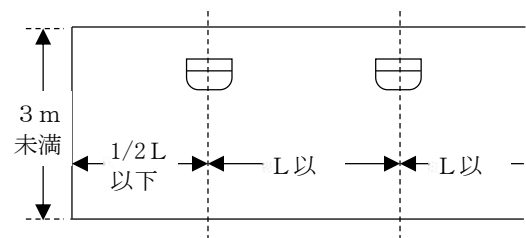

イ 0. 4 m 以上、1 m 未満の突き出した梁等で区画された小区画が 2 以上連続してある場合は、隣接する区画の合計面積が、第 2 4 - 6 表に示す数値以下ごとに同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 2 5 図参照）。

第 2 4 - 2 5

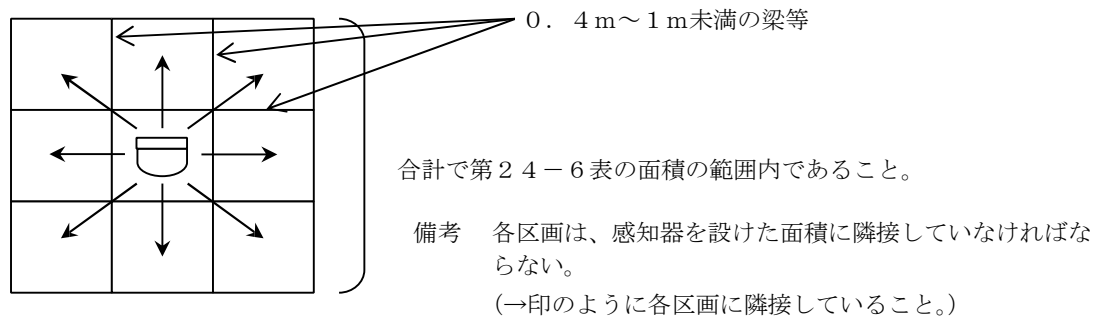


ウ 0.4m以上、1m未満の突き出した梁等で区画された小区画が隣接してある場合は、その小区画の面積が5㎡以下（隣接した小区画が2以上ある場合は、その合計面積が、第24-6表の数値以下のものに限る。）のものに限り、同一の感知区域とすることができる（第24-26図参照）。

第 2 4 - 6 表

| 感知器種別       | 構造  | 区画の合計面積 (㎡) |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
|             |     | 耐 火         | その他 |
| 差動式スポット型    | 1 種 | 2 0         | 1 5 |
|             | 2 種 | 1 5         | 1 0 |
| 補償式スポット型    | 1 種 | 2 0         | 1 5 |
|             | 2 種 | 1 5         | 1 0 |
| 定温式スポット型    | 特種  | 1 5         | 1 0 |
|             | 1 種 | 1 3         | 8   |
| 熱アナログ式スポット型 |     | 1 5         | 1 0 |


第 2 4 - 2 6 図

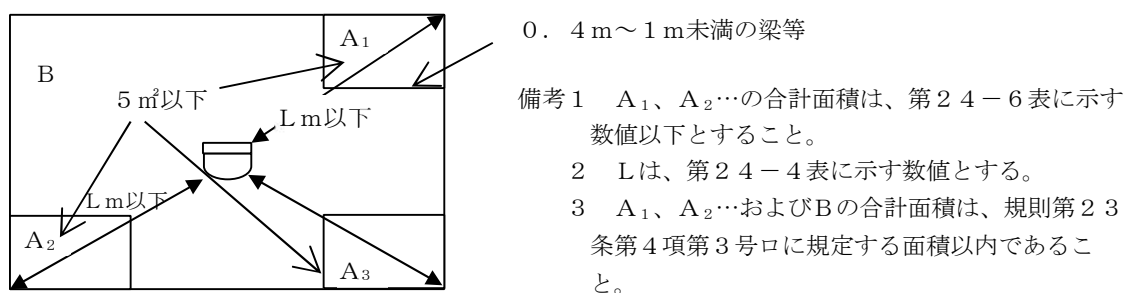


エ 段違い天井の場合は、次によること。

- ⑦ 段違いの深さが0.4m未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第24-27図および第24-28図参照）。また、「主たる取付面」とは、同一の感知区域内で、取付面の高さが異なる部分が存する場合は、その取付面の高さに応じた面積のうち、最も広い部分の取付面をいう。以下この基準において同じ。

第 2 4 - 2 7 図

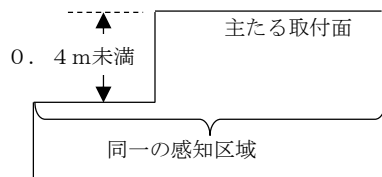


第 2 4 - 2 8 図

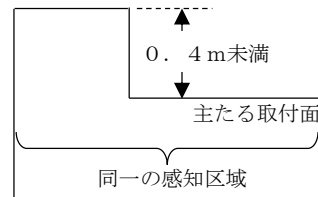

- (イ) 段違いを含む居室等の幅が 6 m 未満の場合は、段違いの形状にかかわらず、当該居室等を同一の感知区域とすることができる。この場合に、感知器は、当該居室等の面積に必要な感知器の個数を主たる取付面に設けること。ただし、段違いの高い部分の幅が 1.5 m 以上である場合は、高い天井面に設けること（第 2 4 - 2 9 図、第 2 4 - 3 0 図および第 2 4 - 3 1 図参照）。


第 2 4 - 2 9 図

(主たる取付面の方が高い場合)

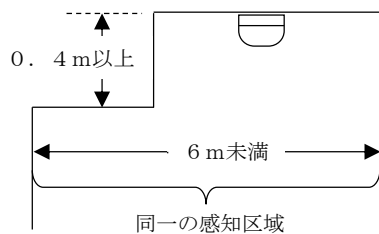


第 2 4 - 3 0 図

(主たる取付面以外の面の方が高く、かつ、その幅が 1.5 m 未満である場合)

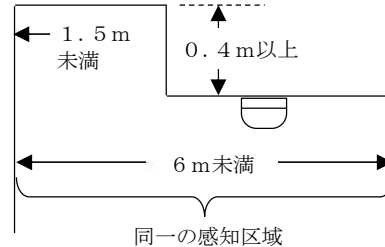

第 2 4 - 3 1 図


(主たる取付面以外の面の方が高く、かつ、その幅が 1.5 m 以上である場合)

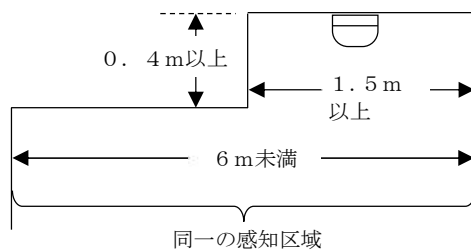

- (ロ) 段違いを含む居室等の幅が 6 m 以上の場合は、次によること。
- a 主たる取付面より低い段違いがあり、その幅が 3 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる。この場合に、感知器は、当該居室等の面積に必要な感知器の個数を、高い天井面に有効に感知するよう設けること（第 2 4 - 3 2 図参照）。

第 2 4 - 3 2 図

(主たる取付面以外の面の方が低く、かつ、その幅が 3 m 未満である場合)

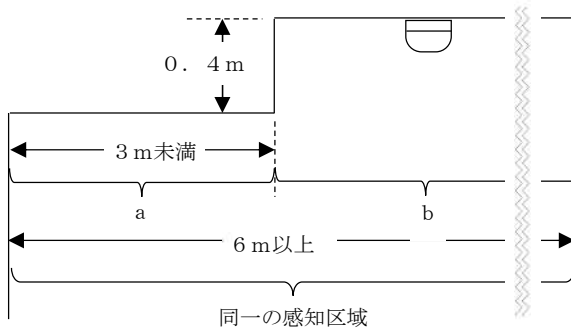


備考 1 a と b の合計面積に必要な感知器の個数を高い天井面に設けること。

2 a、b は同一の感知区域とすることができる。


b 主たる取付面より高い段違いがあり、その幅が 1.5 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる。この場合に、感知器は、当該居室等の面積に必要な感知器の個数を、低い天井面に有効に感知するよう設けること (第 2 4 - 3 3 図参照)。

第 2 4 - 3 3 図

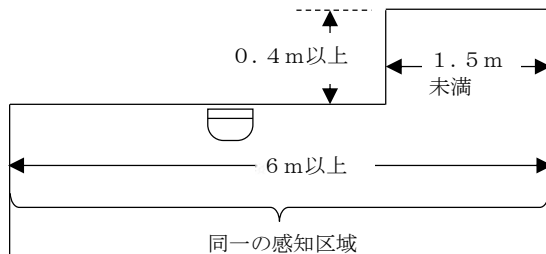

㊦ 主たる取付面の位置にかかわらず、低い段違いが中央にあり、第 2 4 - 3 4 図の例のようにその幅が 6 m 未満、かつ、a および c が 1.5 m 以上の場合または第 2 4 - 3 5 図の例のように、a および c が 1.5 m 未満の場合は、b の長さにかかわらず同一の感知区域とすることができる。この場合に、感知器は、当該居室等の面積に必要な感知器の個数を、前者は高い天井面に、後者は低い天井面にそれぞれ有効に感知するよう設けること。


第 2 4 - 3 4 図

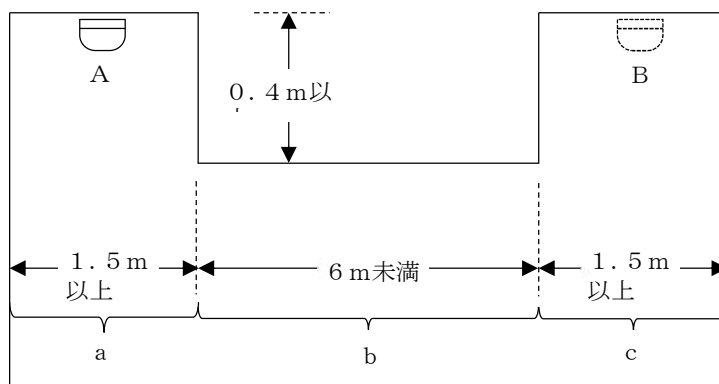

備考 1 a、b、c は同一の感知区域とすることができる。

2 A だけでは、第 1 1 - 4 表および規則第 2 3 条第 4 項第 3 号の基準に適合しない場合、B が必要


第 2 4 - 3 5 図

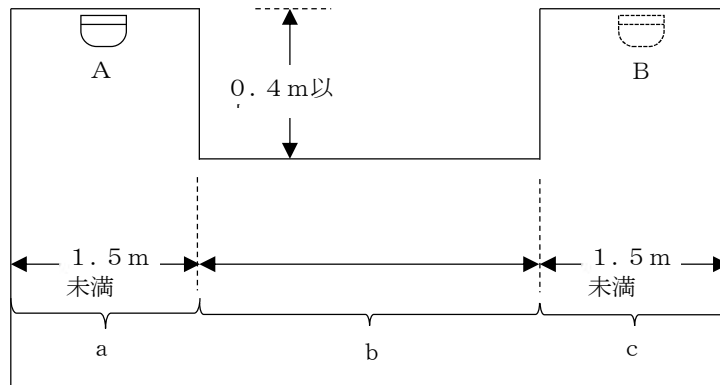

備考 a、b、cは同一の感知区域とすることができる。


(ハ) 主たる取付面より高い段違いが中央にあり、第 2 4 - 3 6 図の例のようにその幅が 3 m 未満の場合は、低い天井面のいずれかと同一の感知区域とすることができる。ただし、第 2 4 - 3 7 図の例のように、低い天井面の a および c が 3 m 未満の場合は、a、b および c を同一の感知区域とすることができる。

第 2 4 - 3 6 図

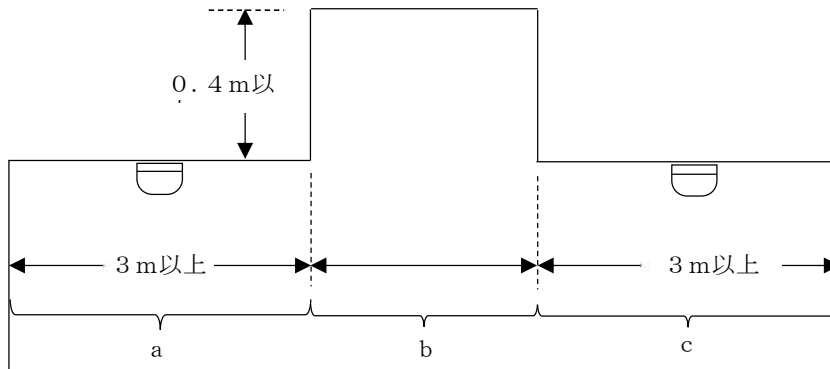

備考 a、b または b、c は同一の感知区域とすることができる。

第 2 4 - 3 7 図

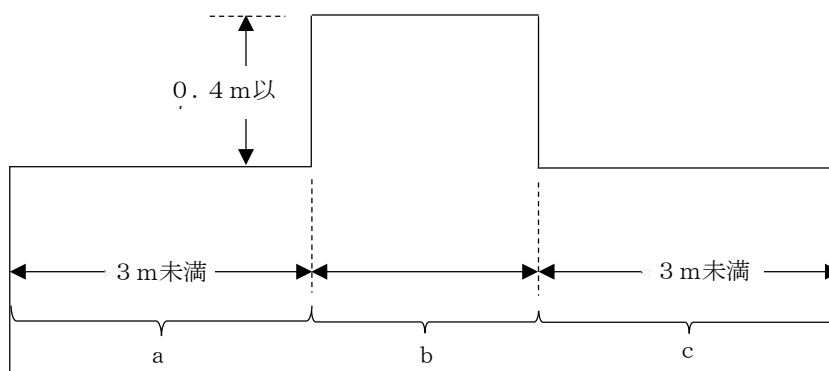


備考 a、b、c は同一の感知区域とすることができる。

(ハ) (ア) から (イ) までで、感知器の取付面の幅が 3 m 未満の細長い場合は、アの例により感知器を設けること。


オ 感知器の取付面（天井面）からの下方の部分に、棚または張出し等（以下「棚等」という。）がある場合は、第 7 項第 4 号オの例によること。ただし、当該棚等と天井面の距離が 0.5 m 未満の場合は、当該棚等の形状および大きさにかかわらず、同一の感知区域とすることができるものとし、感知器は、有効に感知するように設けること。

カ 感知器を傾斜角度  $3/10$  以上の傾斜天井に設ける場合は、当該床面積に必要な感知器の個数を算出し、第 2 4 - 3 8 図の例のように、最頂部に設けるほか、最頂部からの水平距離が第 2 4 - 4 表に示す数値（以下この項において「 $L_m$ 」という。）ごとに感知器の設定線を設け、そのほぼ中間に設けること。ただし、第 2 4 - 3 9 図または第 2 4 - 4 0 図の例のように、最頂部から壁面までの水平距離が  $L_m$  以下となる傾斜天井の部分には、最頂部に設けることで足りる。

第 2 4 - 3 8 図  
(断面図)

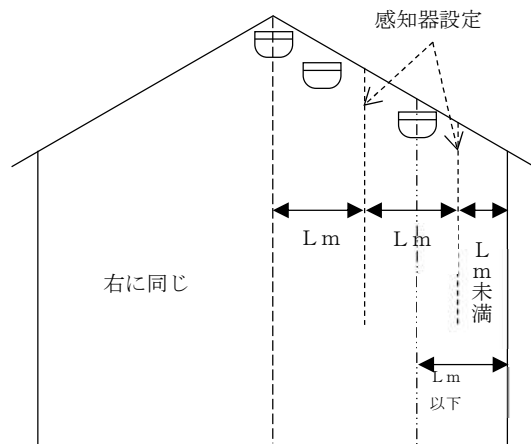


(平面図)

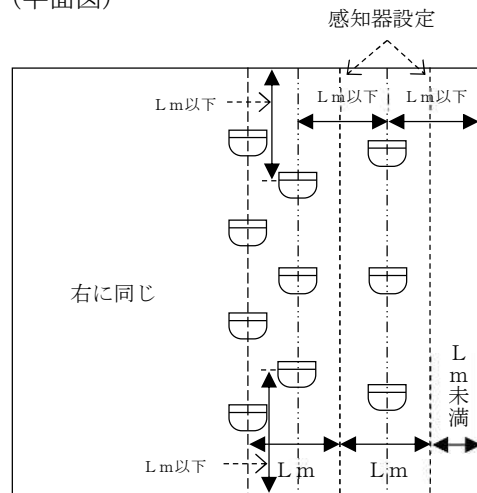


備考 1 感知器は、頂部が密になるように設けること。

2 傾斜天井が左右同一の形状の場合は、左右対称になるように設けること。

第 2 4 - 3 9 図

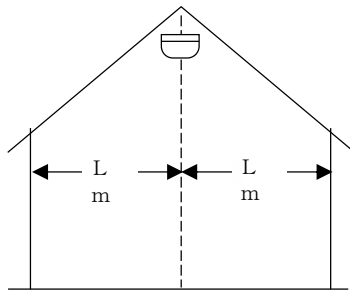

第 2 4 - 4 0 図

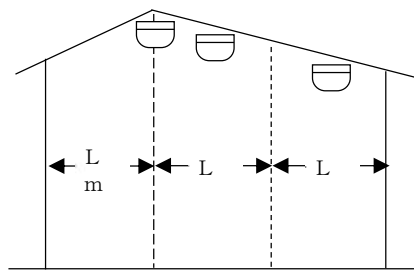


キ 越屋根天井の場合は、次のいずれかによることができる。


- (7) 第 2 4 - 4 1 図の例のように、越屋根の両肩の間隔が  $1.5\text{ m}$  以上の場合は、越屋根の合掌部および両肩にそれぞれ感知器を設け、その他の部分（傾斜角度  $3/10$  以上のもの）は、前カの例により設けること。ただし、第 2 4 - 4 2 図の例のように、越屋根の両肩の間隔が  $1.5\text{ m}$  未満の場合は、越屋根の合掌部に感知器を設けないことができる。

第 2 4 - 4 1 図

(断面図)

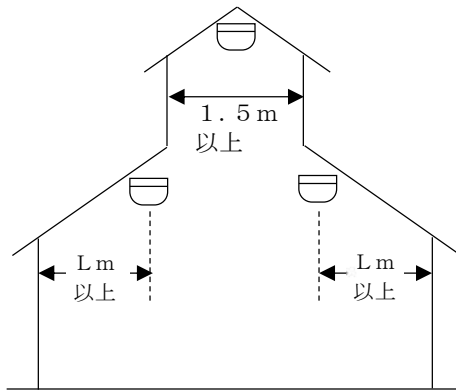


(平面図)

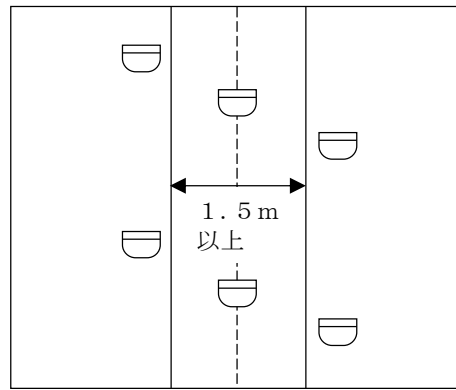


第 2 4 - 4 2 図

(断面図)

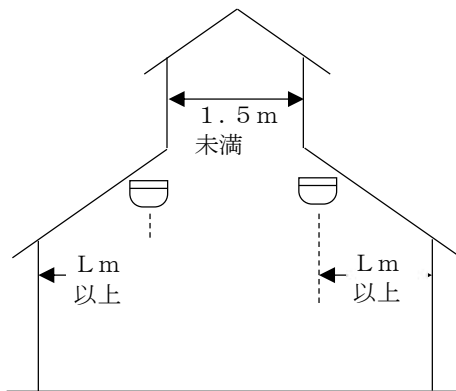


(平面図)

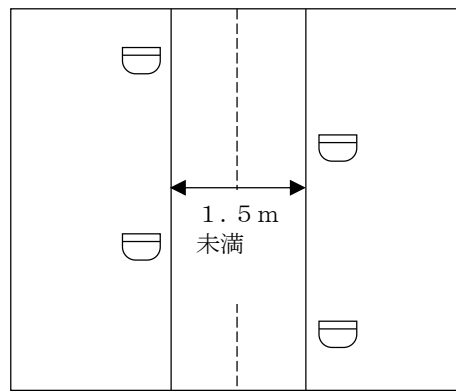


- (4) 越屋根の構造が換気等の目的に使用される場合は、第 2 4 - 4 3 図の例のように、感知器を熱の流通経路部分に、かつ、左右対称となるように設けること。

第 2 4 - 4 3 図

(断面図)

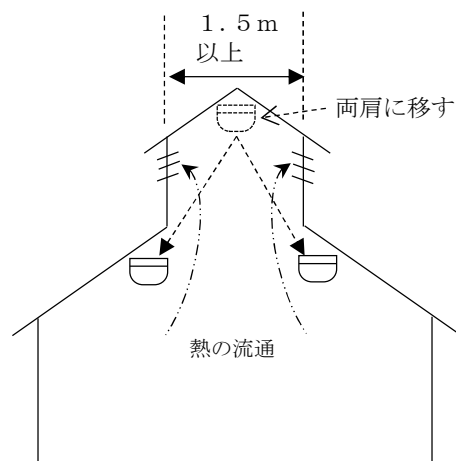


(平面図)

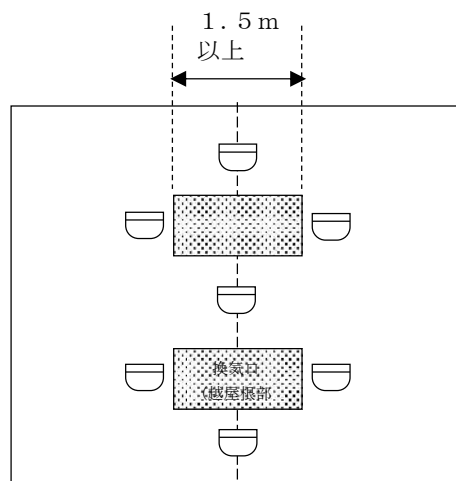





ク ノコギリ型天井または円形天井で傾斜角度が  $3/10$  以上の場合は、カの例により感知器を設けること。ただし、第 2 4 - 4 4 図または第 2 4 - 4 5 図の例において、傾斜角度に関係なく、a の深さが 0.4 m 以上の場合は、A と B はそれぞれ別の感知区域とし、0.4 m 未満の場合は同一の感知区域とすることができる。

第 2 4 - 4 4 図

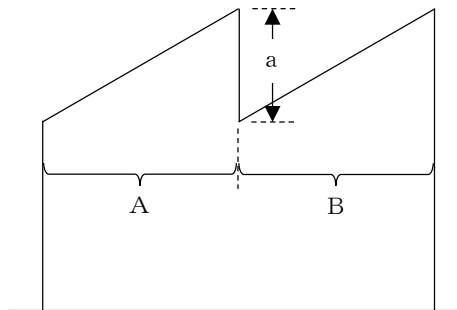


第 2 4 - 4 5 図

(断面図) (平面図)

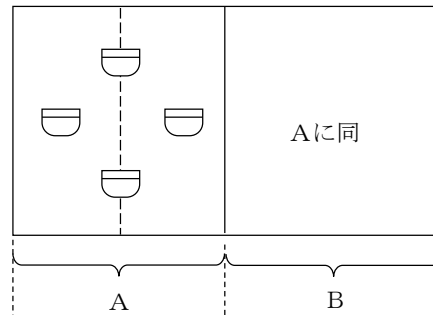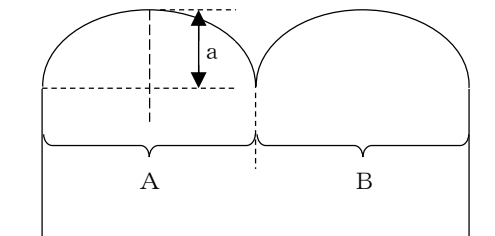

(3) 点検困難な場所または点検の際人命危険のある場所（電気室、変電室等の高圧線の上部等）に差動式スポット型感知器を設ける場合は、当該場所の入口付近に差動スポット試験器を設けること（第 2 4 - 4 6 図参照）。


第 2 4 - 4 6 図

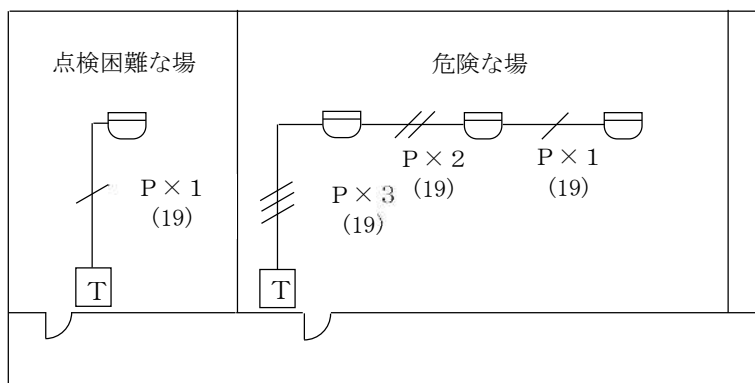

- 備考 1 感知器と試験器の間の接続空気管長は、検出部に表示された指定長以下とすること。
- 2 動スポット試験器が 2 以上設置されている場合は、差動スポット型感知器と対応した番号を付けること。
- 3 P は、空気管を示す。
- 4 T は差動式試験器を示す。

- (4) 感知区域を構成するふすま、間仕切り壁の上方の部分（感知器の取付面の最頂部から下方 0.6 m 以内の部分）に、高さを 0.3 m 以上、幅を概ね間仕切り壁等の幅とした開口部（らん間、ガラリ等で、熱気流および煙が有効に流通するものを含む。）が設けられており、かつ、感知器の取付面の各部分から 1 の感知器までの水平距離が、L m 以下である場合は、隣接する 2 以上の感知区域を同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 4 7 図参照）。◇

第 2 4 - 4 7 図

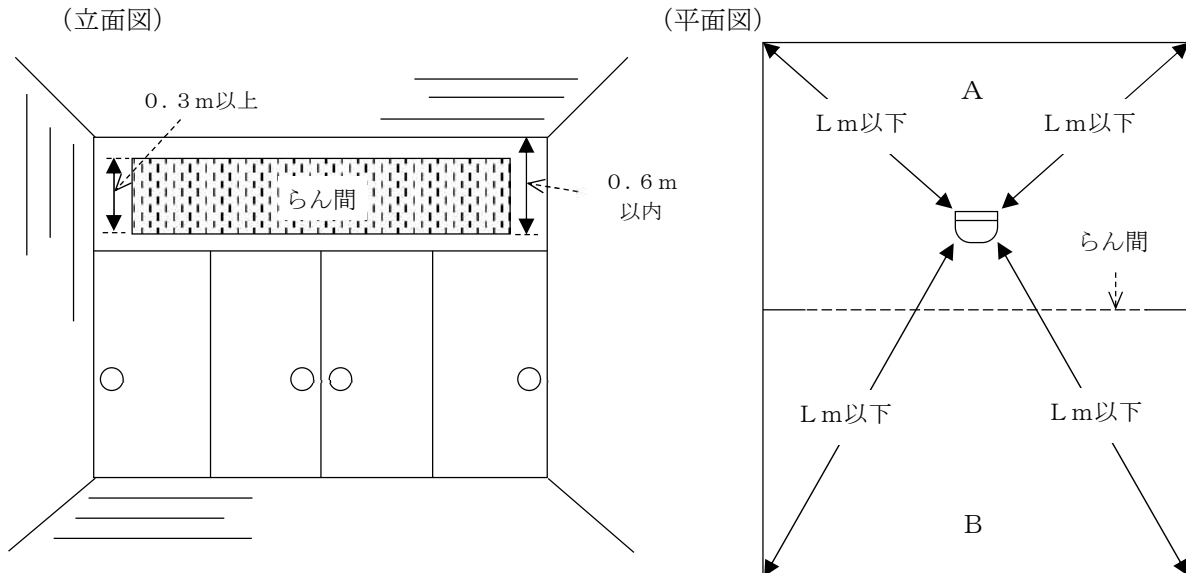


備考 AおよびBを同一の感知区域とすることができる。

6 煙感知器（光電式分離型感知器を除く。以下この項において同じ。）の設置は、次によること。

- (1) 煙感知器は、煙感知器の取付面の各部分から 1 の感知器までの水平距離が、第 2 4 - 7 表に示す数値以下となるように設けること。◇
- (2) 規則第 2 3 条第 4 項第 7 号イの規定中「天井が低い居室」とは、床面から天井面までの距離がおおむね 2.3 m 未満の居室をいい、「狭い居室」とは、おおむね 40 m<sup>2</sup> 未満の居室をいう。
- (3) 廊下または通路（以下この基準において「廊下等」という。）に設ける場合は、次によること。


ア 煙感知器は、廊下等の中心線に沿って測定した歩行距離 30 m（3 種は 20 m）ごとに 1 個以上、廊下等の中心線上に設けること（第 2 4 - 4 8 図参照）。ただし、地階の廊下等で、1 m 以上の梁等が 30 m 以下の範囲に連続してある場合は、5 区画ごとに 1 個以上の煙感知器をその中央の区画内に設けること（第 2 4 - 4 9 図参照）。

第 2 4 - 4 8 図

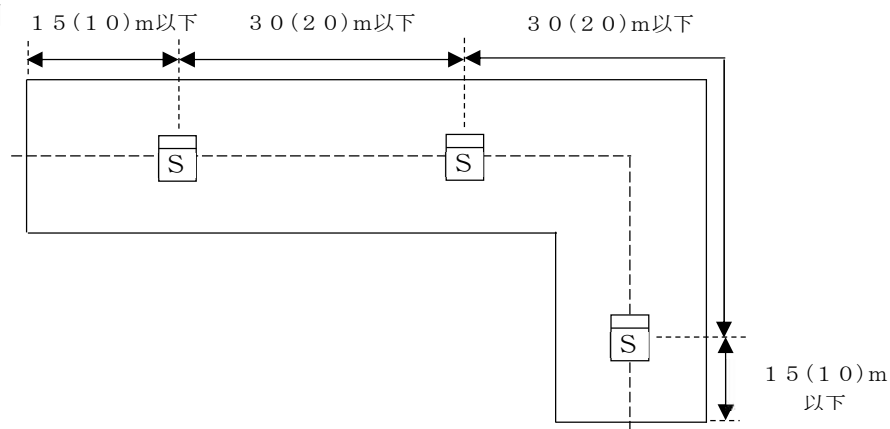

備考 ( ) 内の数字は、3 種の感知器を示す（以下この項の図中において同じ。）。

第 2 4 - 4 9 図

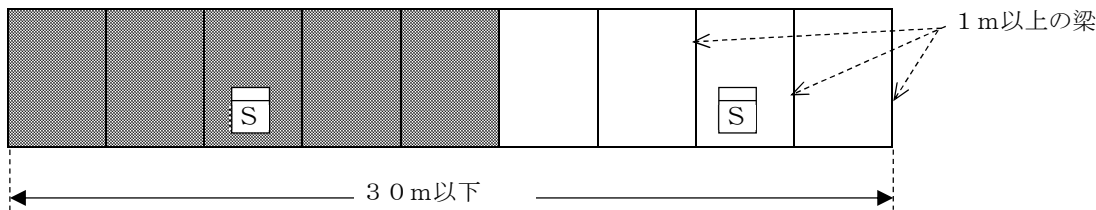


第 2 4 - 7 表


| 平均高さ<br>感知器種別 | 取付面の各部分から煙感知器までの水平距離 (m) |               |        |
|---------------|--------------------------|---------------|--------|
|               | 4 m 未満                   | 4 m 以上 8 m 未満 | 8 m 以上 |
| 1 種および 2 種    | 1 2                      | 9             | 7      |
| 3 種           | 6                        |               |        |

イ 1 0 m 以下の廊下等または廊下等の各部分から 1 の階段に至るまでの歩行距離が 1 0 m 以下のものは、当該部分に設ける感知器を煙感知器としないことができる（第 2 4 - 5 0 図から第 2 4 - 5 2 図まで参照）。


第 2 4 - 5 0 図

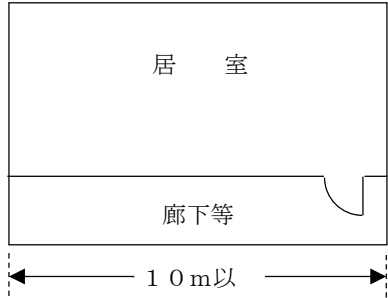

第 2 4 - 5 1 図

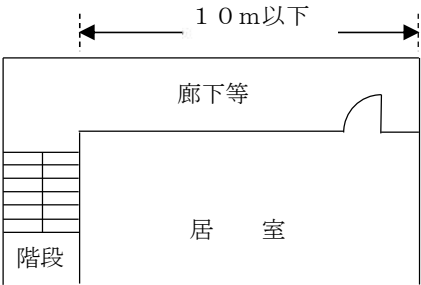


第 2 4 - 5 2 図

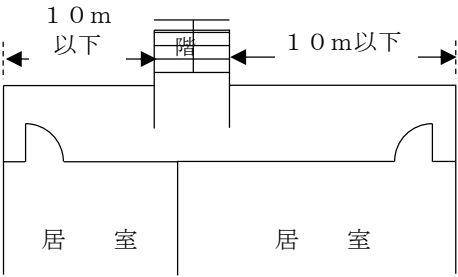


- (4) エレベーター昇降路またはパイプシャフト等に煙感知器を設ける場合は、次によること。
- ア エレベーター昇降路に煙感知器を設ける場合は、頂部に設けること。ただし、エレベーター昇降路上部のエレベーター機械室に煙感知器を設けた場合は、当該昇降路の頂部に煙感知器を設けないことができる（第 2 4 - 5 3 図参照）。

第 2 4 - 5 3 図

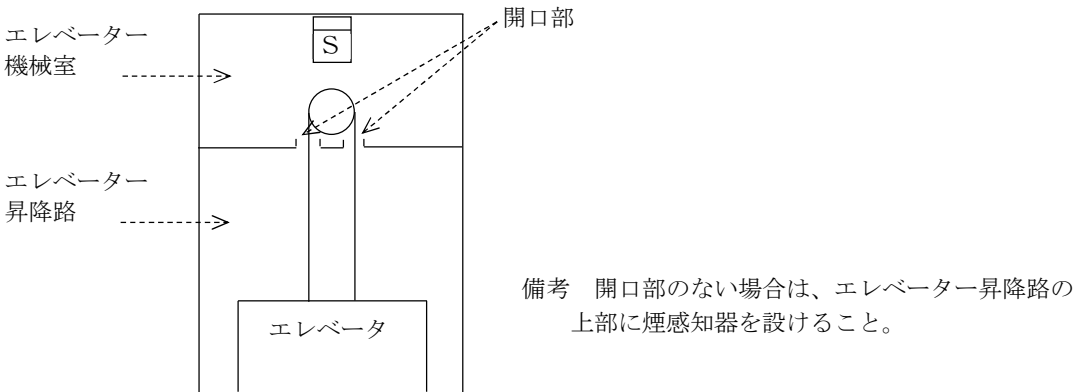


- イ パイプシャフト等で、水平断面積が  $1 \text{ m}^2$  以上ある場合は、最頂部に 1 個以上の煙感知器を設けること。
- (5) 階段、傾斜路またはエスカレーターに煙感知器を設ける場合は、次によること。
- ア 階段、傾斜路またはエスカレーターは、同部分の屋内に面する最頂部に設けるほか、垂直距離  $15 \text{ m}$  (3 種は  $10 \text{ m}$ ) につき 1 個以上を、室内に面する部分または上階の床の下面もしくは頂部に、維持管理上支障のないように設けること。
- イ 地上階部分および地階部分のそれぞれに、1 個以上の煙感知器を設けること。ただし、地階の階数が 1 の場合は、地階部分を地上階部分に含めることができる (第 2 4 - 5 4 図および第 2 4 - 5 5 図参照)。

第 2 4 - 5 4 図  
地階の階数が 2 以上の場合

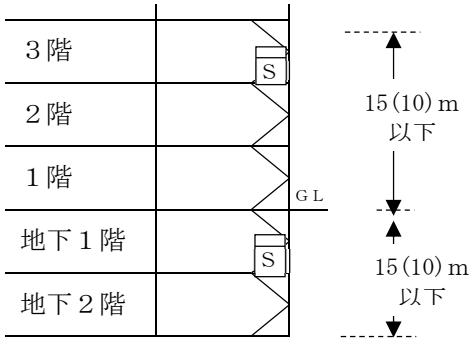


第 2 4 - 5 5 図  
地階の階数が 1 の場合

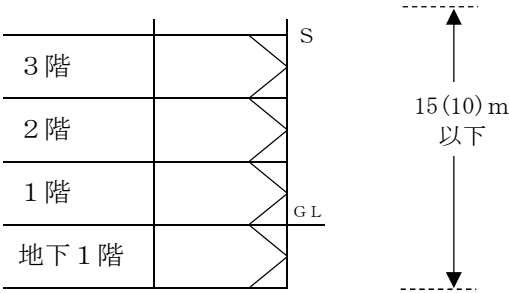


- ウ 傾斜路において、歩行距離が  $30 \text{ m}$  につき、垂直距離が  $5 \text{ m}$  未満の傾斜角度となる場合には、規則第 2 3 条第 4 項第 7 号への規定ならびに前アおよびイの規定にかかわらず、第 3 号の規定の例により設けること (第 2 4 - 5 6 図参照)。

第 2 4 - 5 6 図

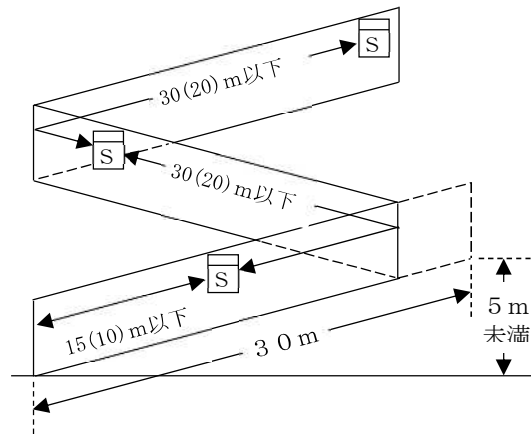

エ 下階と上階との階段、傾斜路またはエスカレーターで水平距離が、5 m 未満の場合は、同一のものとして、煙感知器を設けることができる（第 2 4 - 5 7 図参照）。

第 2 4 - 5 7 図

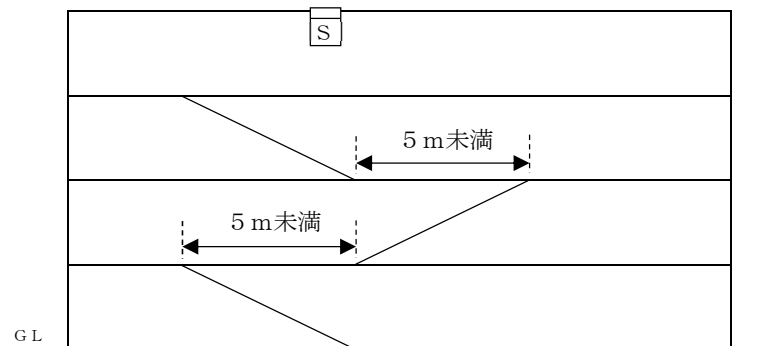


オ 開放式の階段、傾斜路またはエスカレーターには、規則第 2 3 条第 5 項第 1 号の規定にかかわらず、煙感知器を設けないことができる。ただし、開放式の階段、傾斜路またはエスカレーターで、上階への開口部が、火災時、煙の流通経路となるものは、その頂部に煙感知器を設けること。この場合に、当該煙感知器を設けた階は、当該煙感知器の感知面積の範囲内で、その階に設けるべき感知器を免除することができる。

(6) 特殊な場所に設ける場合は、次によること。


ア 細長い居室等に煙感知器を設ける場合は、第 3 号の規定の例によること。

イ 0.6 m 以上 1 m 未満の突き出した梁等で区画された小区画が、2 以上連続してある場合は、隣接する区画との合計面積が、第 2 4 - 8 表に示す数値以下ごとに、同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 5 8 図および第 2 4 - 5 9 図参照）。

第 2 4 - 5 8 図

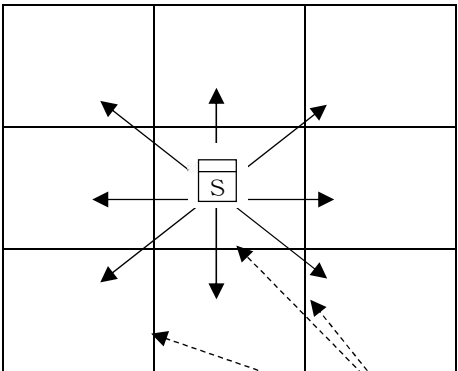

第 2 4 - 5 9 図

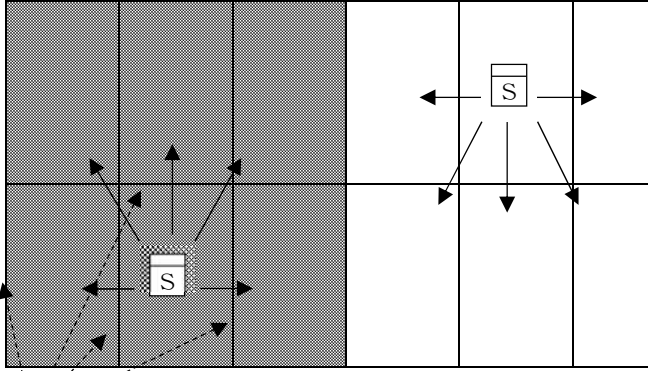


0.6 m ～ 1 m 未満

第 2 4 - 8 表

| 感知器種別<br>取付面の高さ | 小区画の合計面積 (㎡) |                  |                    |                      |
|-----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                 | 4 m 未満       | 4 m 以上<br>8 m 未満 | 8 m 以上<br>1 5 m 未満 | 1 5 m 以上<br>2 0 m 未満 |
| 1 種             | 6 0          | 6 0              | 4 0                | 4 0                  |
| 2 種             | 6 0          | 6 0              | 4 0                |                      |
| 3 種             | 2 0          |                  |                    |                      |

ウ 0.6 m 以上 1 m 未満の突き出した梁等で区画された小区画が、隣接してある場合は、その小区画の面積が 1 0 ㎡以下（隣接した小区画が 2 以上ある場合は、その合計面積が第 2 4 - 8 表の数値以下のものに限る。）のものに限り、同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 6 0 図参照）。

第 2 4 - 6 0 図

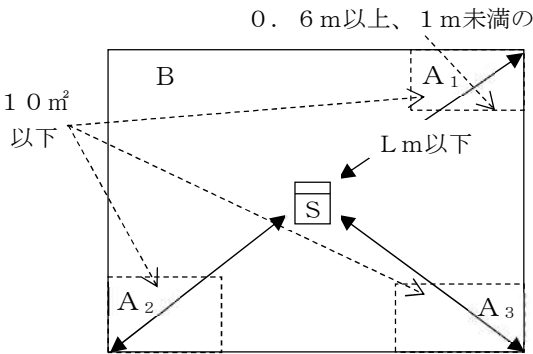


- 備考 1 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>…の合計面積は、第 2 4 - 8 表に示す数値以下とすること。
- 2 L は、第 2 4 - 7 表に示す数値とする。（以下この項において同じ。）
- 3 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>…および B の合計面積は、規則第 2 3 条第 4 項第 7 号ホに規定する面積以内であること。

エ 傾斜天井等、もしくは段違い天井の場合または棚もしくは張出し等がある場合の煙感知器の設置は、前項第 2 号エからクまでの規定を準用すること。この場合に、それぞれの規定中および図中「0.4 m」とあるのは、「0.6 m」に又「第 2 4 - 4 表に示す数値」とあるのは、「第 2 4 - 7 表に示す数値」と読み替えること。

- (7) 隣接する 2 以上の感知区域の取扱いは、前項第 4 号の規定を準用すること。ただし開口部の大きさは、高さを 0.2 m 以上とし、幅を概ね間仕切壁等の幅とすることができる（第 2 4 - 6 1 図参照）。

第 2 4 - 6 1 図

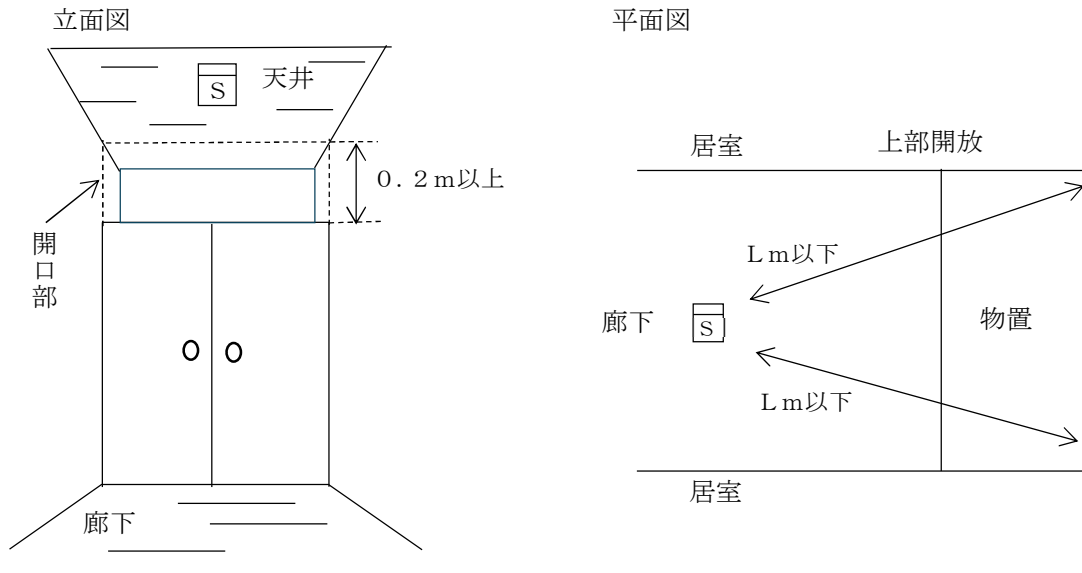

- (8) 次に適合する地階は、規則第 2 3 条第 6 項第 1 号の規定により感知器を設けることができる。

◇

ア 避難階であるかまたは地階の外周長の  $1/2$  以上がドライエリア等（ドライエリアその他外気に開放されている部分をいう。以下この基準において同じ。）に面し、かつ、ドライエリア等に地上へ避難できる有効な階段、傾斜路等が設けられていること。


イ 直径 1 m 以上の円が内接することができる開口部またはその幅および高さが 75 cm 以上および 1.2 m 以上の開口部を 2 以上有し、かつ、直径 50 cm 以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の  $1/30$  を超える階であること。

ウ イの開口部は、規則第 5 条の 5 第 2 項の規定に適合していること。

## 7 差動式分布型感知器（空気管式）の設置は、次によること。

- (1) 小部屋、小さな物置等に空気管の管を布設する場合は、2 重巻き、3 重巻きまたはコイル巻きとし、規則第 2 3 条第 4 項第 4 号イの規定に適合させること（第 2 4 - 6 2 図参照）。


第 2 4 - 6 2 図

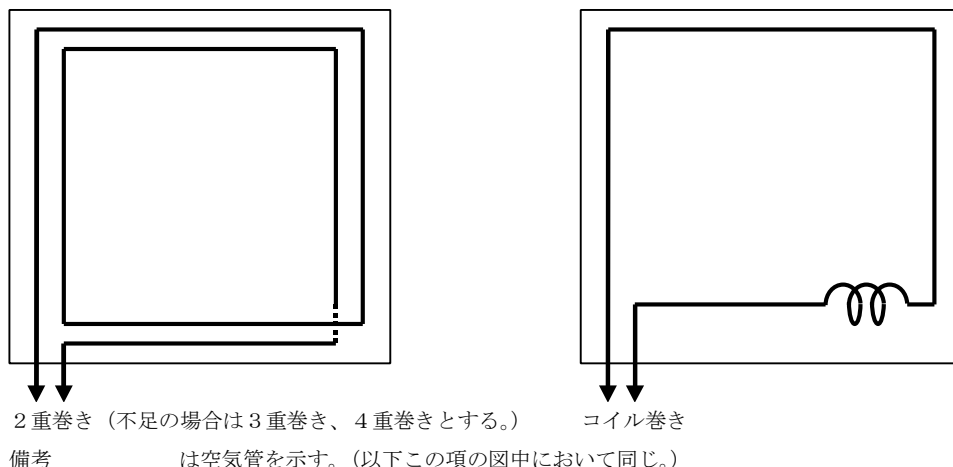


2 重巻き（不足の場合は 3 重巻き、4 重巻きとする。）  
備考 コイル巻き  
は空気管を示す。（以下この項の図中において同じ。）

- (2) 規則第 2 3 条第 4 項第 4 号ニに規定する空気管の長さは、検出部に接続する引き込み部分を含み 1 0 0 m 以下とすること。
- (3) 空気管の相互間隔は、規則第 2 3 条第 4 項第 4 号の規定にかかわらず、第 2 4 - 6 3 図から第 2 4 - 6 8 図に掲げる例によることができる。


第 2 4 - 6 3 図 一辺省略の例 1

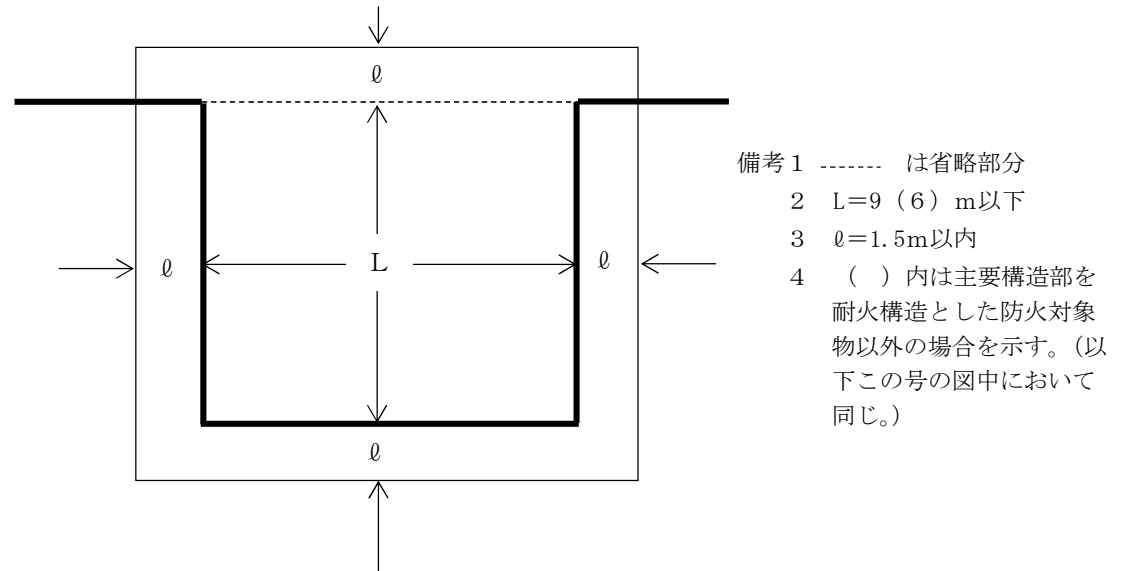


第 2 4 - 6 4 図 一辺省略の例 2

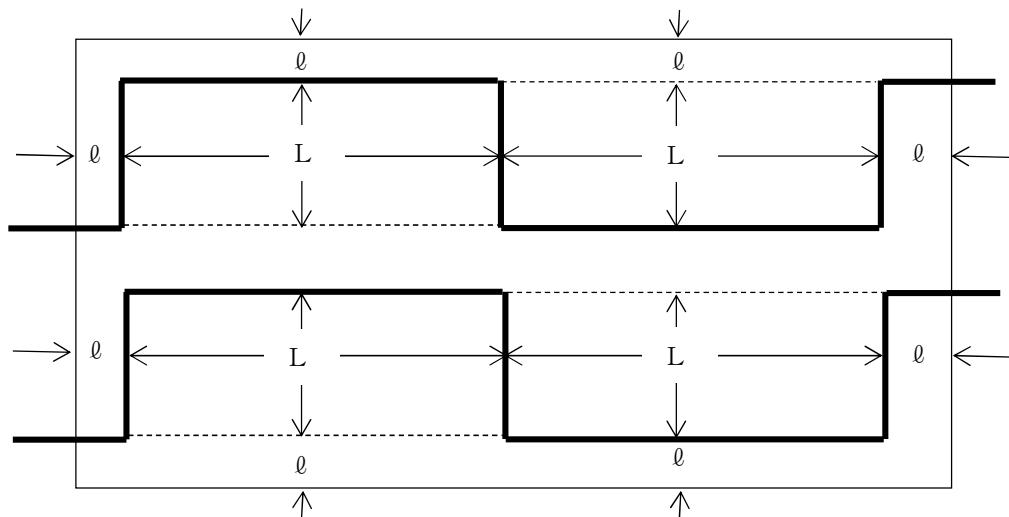

第 2 4 - 6 5 図 二辺省略の例 1

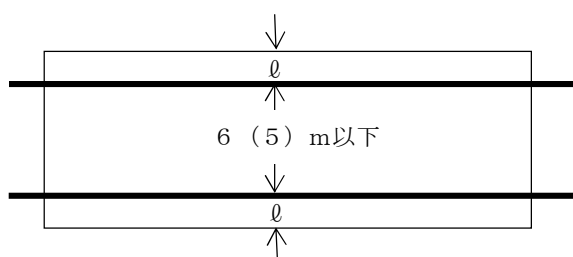


第 2 4 - 6 6 図 二辺省略の例 2

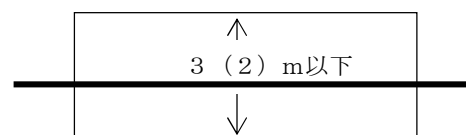




第 2.4-6.7 図 一辺省略と二辺省略の組合せの例 1

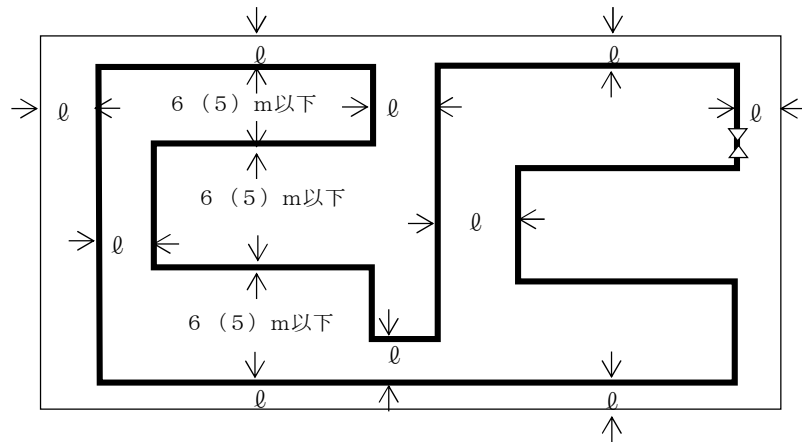

備考  $\otimes$  は検出器を示す（以下、この号の図中において同じ）

第 2.4-6.8 図 一辺省略と二辺省略の組合せの例 2（特に広い居室の場合）

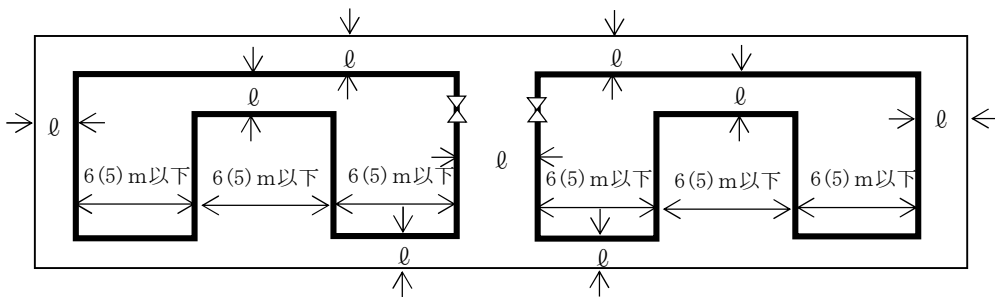


(4) 特殊な場所に空気管を設ける場合は、規則第 2.3 条第 4 項第 4 号ロの規定にかかわらず、次によること。

ア 0. 6 m 以上 1 m 未満の突き出した梁等による小区画が 2 以上連続してある場合は、隣接する区画の面積の合計が 20 m<sup>2</sup> 以下ごとに 1 の感知区域とすることができる（第 2.4-6.9 図および第 2.4-7.0 図参照）。この場合に、空気管は、当該区画ごとに 1 本以上、かつ、露出長 2.0 m 以上となるように設けること。


第 2.4-6.9 図

0. 6 m ～ 1 未満の梁等

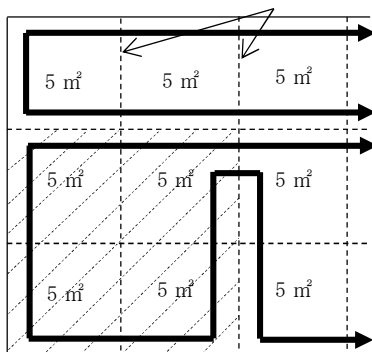

第 2.4-7.0 図


0. 6 m ～ 1 未満の梁等

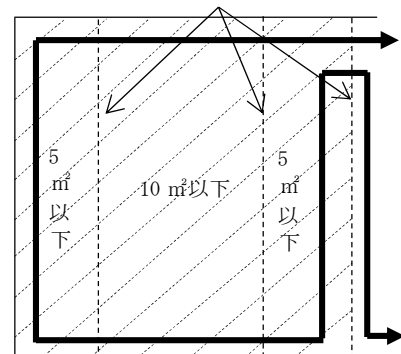


備考 斜線部分の合計面積が 20 m<sup>2</sup> 以下であるので、同一の感知区域とすることができる。

- イ 0.6 m 以上 1 m 未満の突き出した梁等で区画された 5 m<sup>2</sup> 以下の小区画が 1 つ隣接している場合は、当該小区画を含めて同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 7 1 図および第 2 4 - 7 2 図参照）。

第 2 4 - 7 1 図

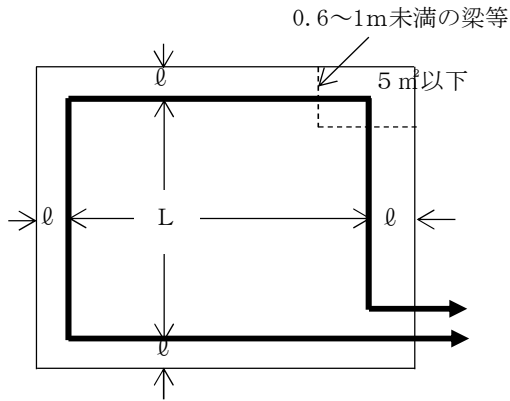


第 2 4 - 7 2 図

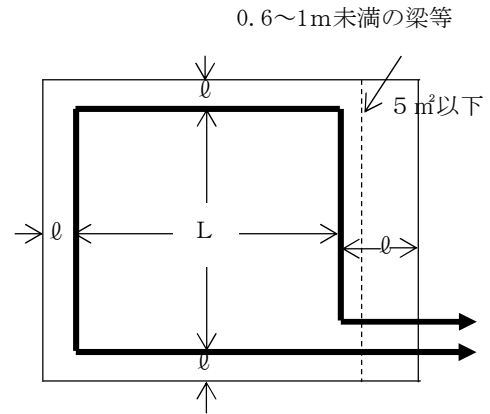


- ウ 取付面の段違いの深さが、0.6 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 7 3 図および第 2 4 - 7 4 図参照）。

第 2 4 - 7 3 図

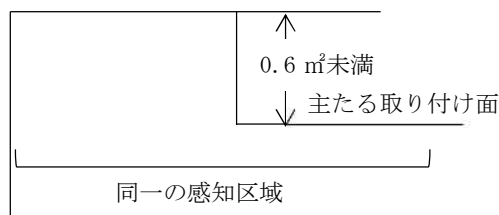


第 2 4 - 7 4 図

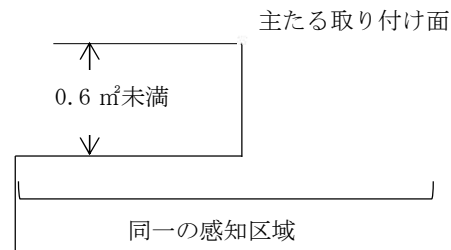


- エ 取付面の段違いの深さが、0.6 m 以上ある場合は、次によること。

- (7) 主たる取付面より低い段違いがある場合で、その幅が 3 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第 2 4 - 7 5 図参照）。ただし、その幅が 3 m 以上となる場所は、それぞれ別の感知区域とすること（第 2 4 - 7 6 図参照）。

第 2 4 - 7 5 図

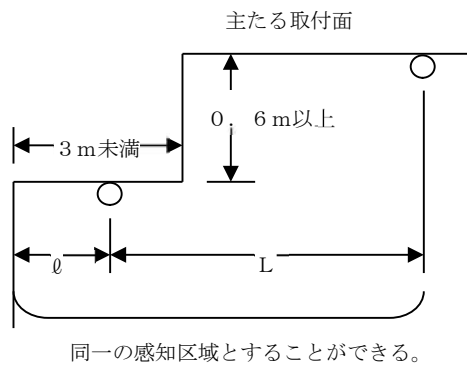


第 2 4 - 7 6 図

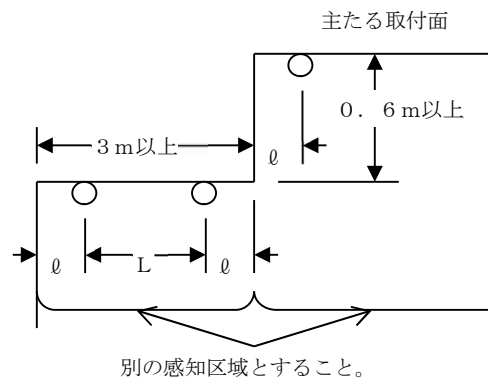


備考 ○は、空気管を示す。（以下、この項の図中において同じ。）

- (4) 主たる取付面より高い段違いがある場合で、その幅が 1.5 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第 2.4-7.7 図参照）。ただし、その幅が 1.5 m 以上となる場合は、それぞれ別の感知区域とすること（第 2.4-7.8 図参照）。

第 2.4-7.7 図

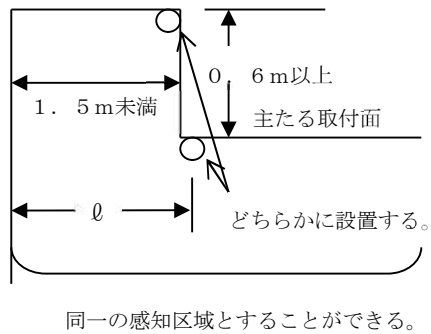


第 2.4-7.8 図

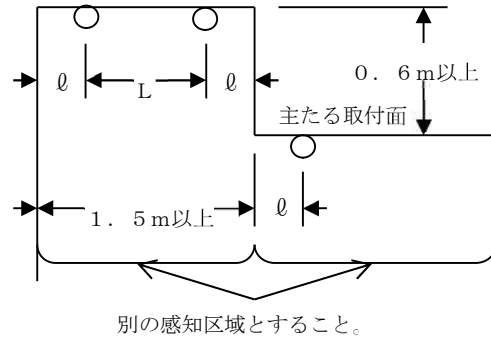


- (5) 主たる取付面より低い段違いが中央にあり、その幅が特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物で 6 m（その他の構造の防火対象物は、5 m。以下この項において同じ。）未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第 2.4-7.9 図参照）。ただし、その幅が 6 m 以上となる場合は、それぞれ別の感知区域とすること（第 2.4-8.0 図参照）。

第 2.4-7.9 図

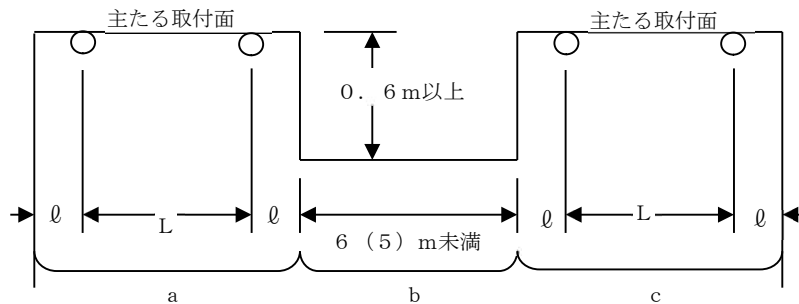


第 2.4-8.0 図

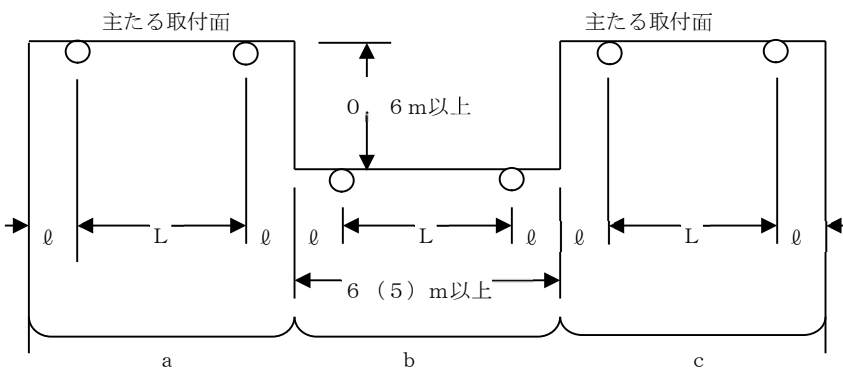


- ㊦ 主たる取付面より高い段違いが中央にあり、その幅が 1.5 m 未満の場合は、同一の感知区域とすることができる（第 2.4-8.1 図参照）。ただし、その幅が 1.5 m 以上となる場合は、それぞれ別の感知区域とすること（第 2.4-8.2 図参照）。

第 2.4-8.1 図

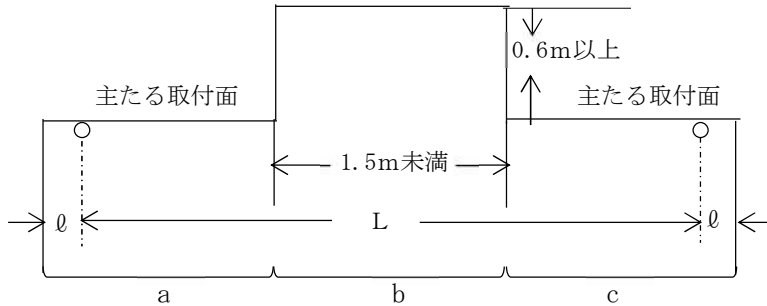

備考 a、b および c は同一の感知区域とすることができる。


第 2.4-8.2 図

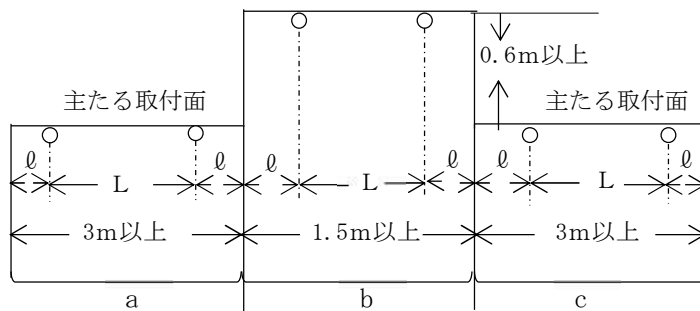


備考 a、b および c はそれぞれ別の感知区域とすること。

- オ 取付面（天井面）より下方 0.5 m 以上の部分に、短辺 3 m 以上で、かつ、面積が 2.0 m<sup>2</sup> 以上の棚等がある場合は、取付面（天井面）と別の感知区域とすること（第 2.4-8.3 図および第 2.4-8.4 図参照）。ただし、棚等が天井面から 0.5 m 未満にある場合は、当該棚等に相当する天井部分には、空気管の設置を省略することができる（第 2.4-8.5 図参照）。


第 2.4-8.3 図

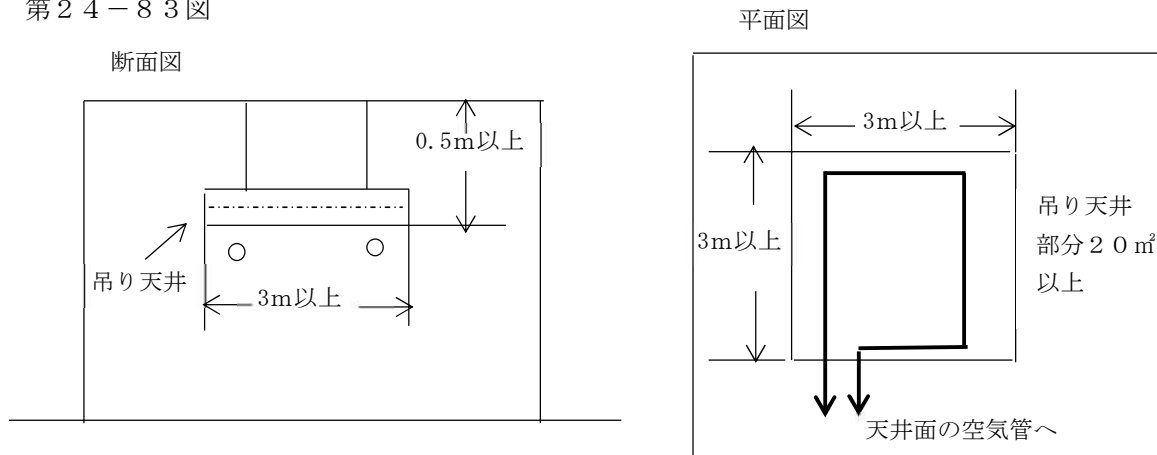

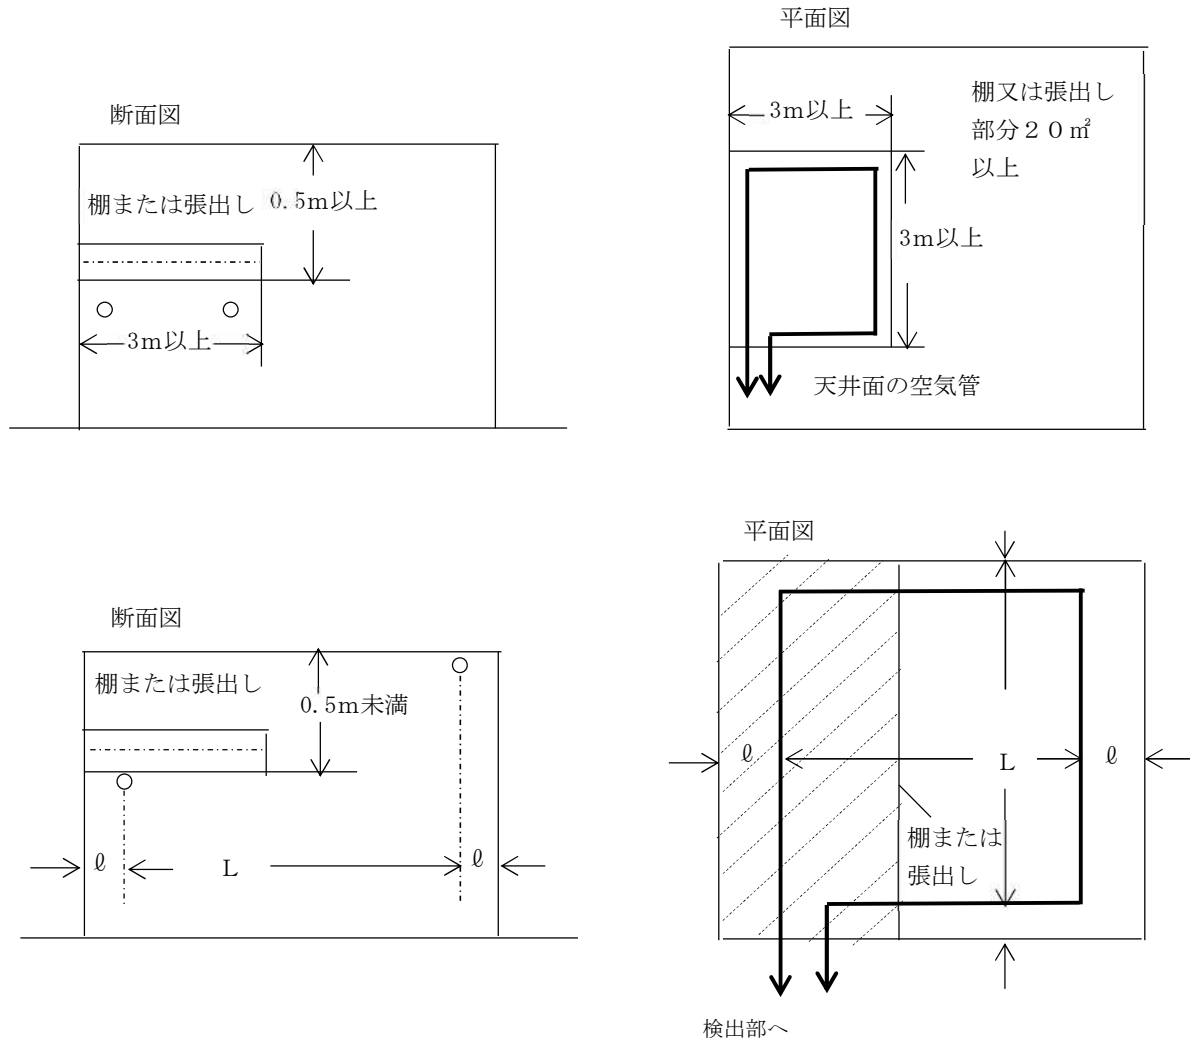


カ 傾斜天井に空気管を設ける場合には、建物の両側壁から 1.5 mを除いた幅より空気管の幅が、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、6 (5) m以下となるように空気管の必要本数を割り出し、頂部に 1 本以上設けるほか、頂部を密 (3 (2) m) とし、空気管の平均間隔は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は、6 (5) m以下とし、かつ、設置が左右対称となるように設けること。この場合に粗となる空気管の最大間隔は、9 (8) mを超えないこと (第 2 4 - 8 6 図参照)。また、空気管は、第 2 4 - 8 7 図の「適」に示す例のように、頂部に平行して空気管の長い辺が通るように設けること。

第 2.4-8.6 図

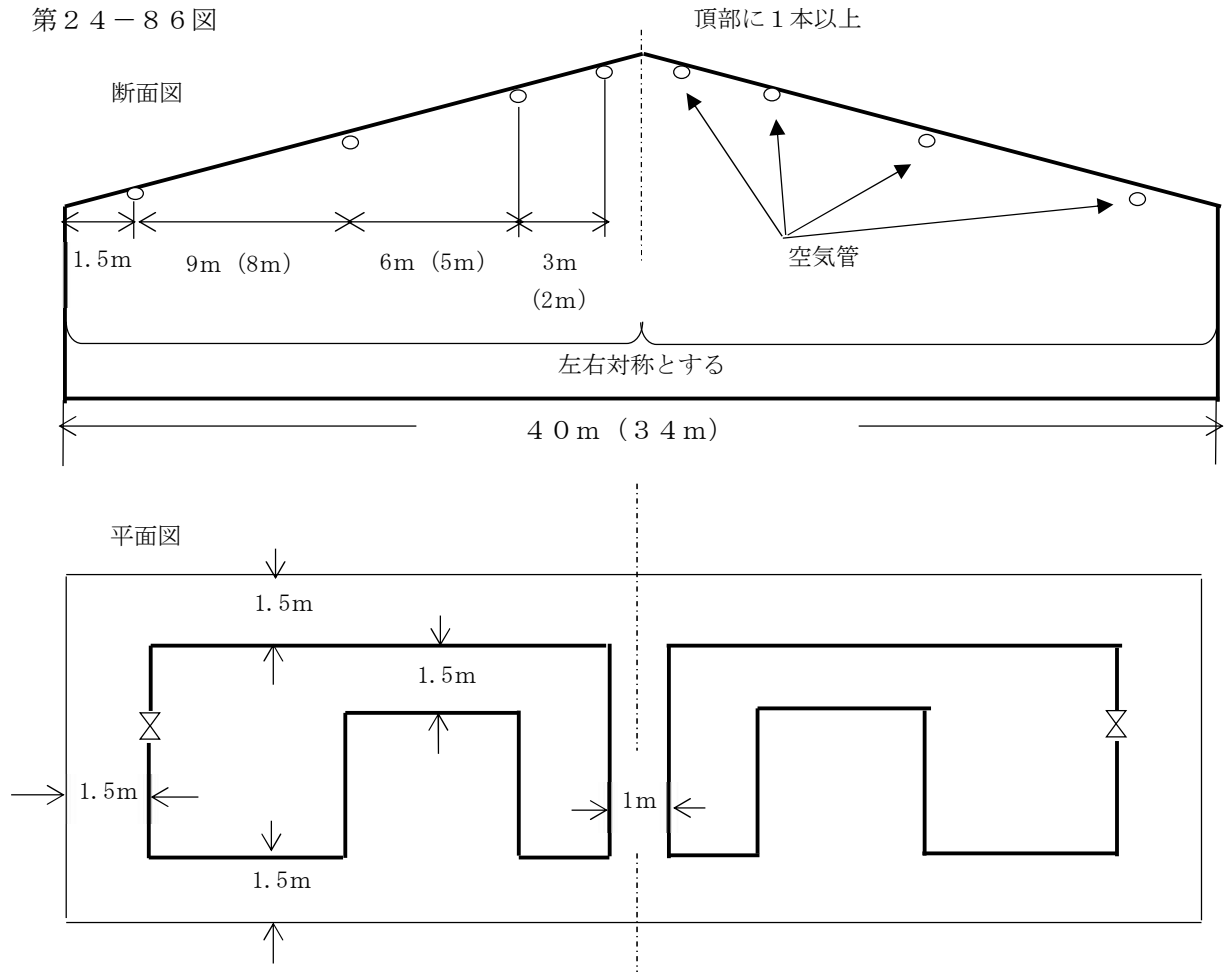


第 2.4-8.7 図

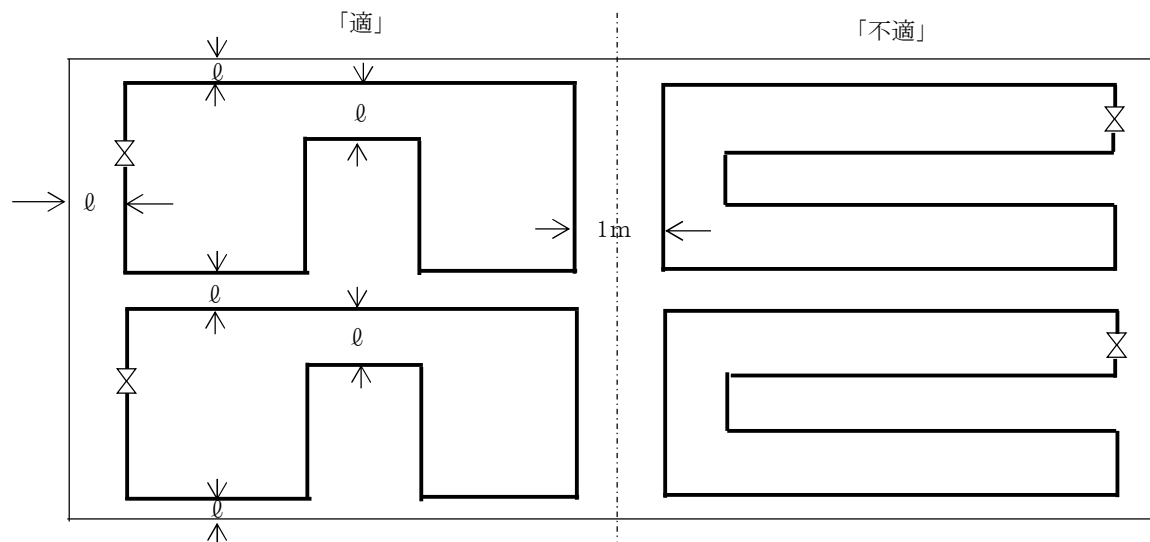

キ 越屋根天井に空気管を設ける場合は、次によること。


- (7) 越屋根の両肩の間隔が 1.5 m 未満の場合は、越屋根の両肩の頂部にそれぞれ 1 本の空気管を設け、その他の部分は、傾斜角度が 3/10 以上の場合には、前カに規定する傾斜天井の例により設けること（第 2.4-8.8 図参照）。

第 2 4 - 8 8 図

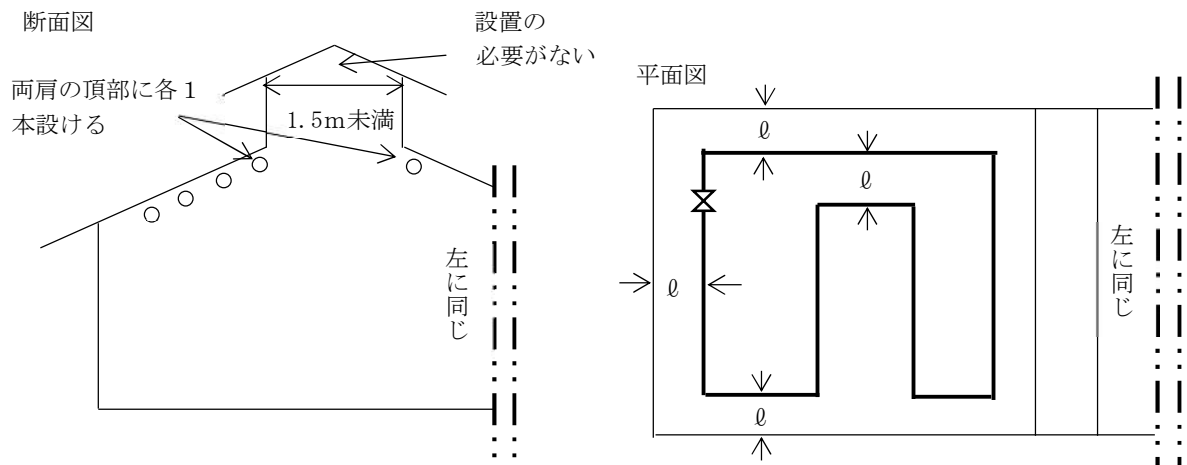


- (i) 越屋根の両肩の間隔が 1.5 m 以上の場合、越屋根の合掌部分を 1 の感知区域とし、両肩の部分にそれぞれ 1 本以上の空気を設け、その他の部分は、傾斜角度が  $3 / 10$  以上の場合には、前カに規定する傾斜天井の例により設けること（第 2 4 - 8 9 図参照）。

第 2 4 - 8 9 図

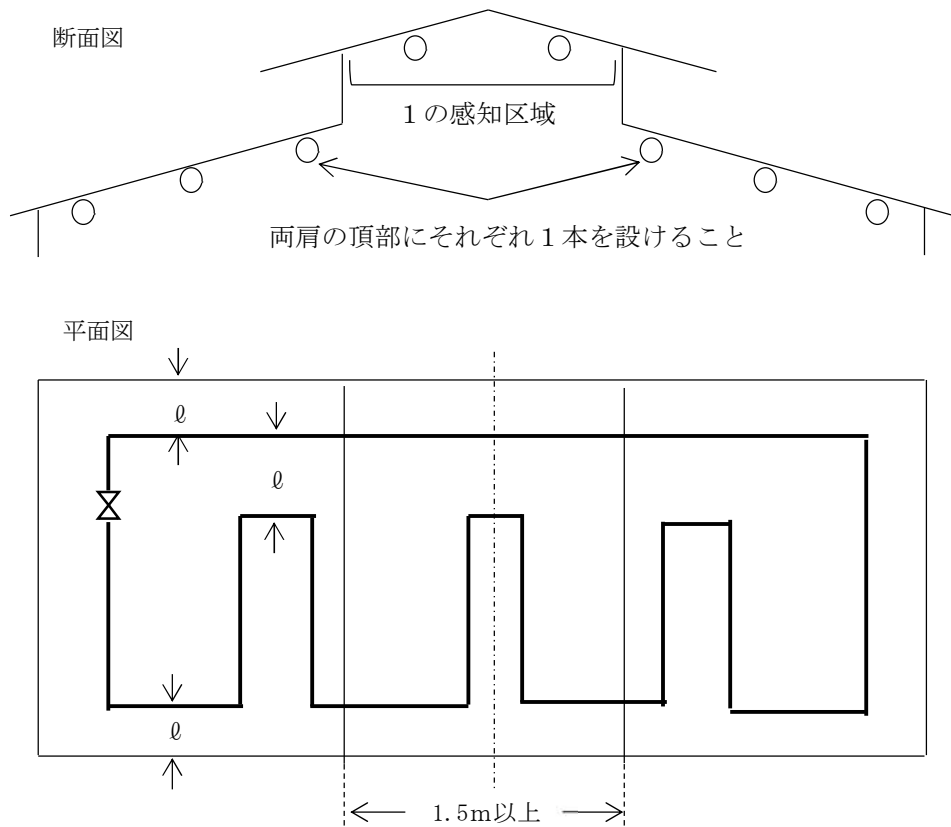

- (7) 越屋根の構造が換気等の目的に使用されている場合は、熱の流通経路となる越屋根の周囲の部分に、1 の感知区域となるように設けること（第 2 4 - 9 0 図参照）。


第 2 4 - 9 0 図

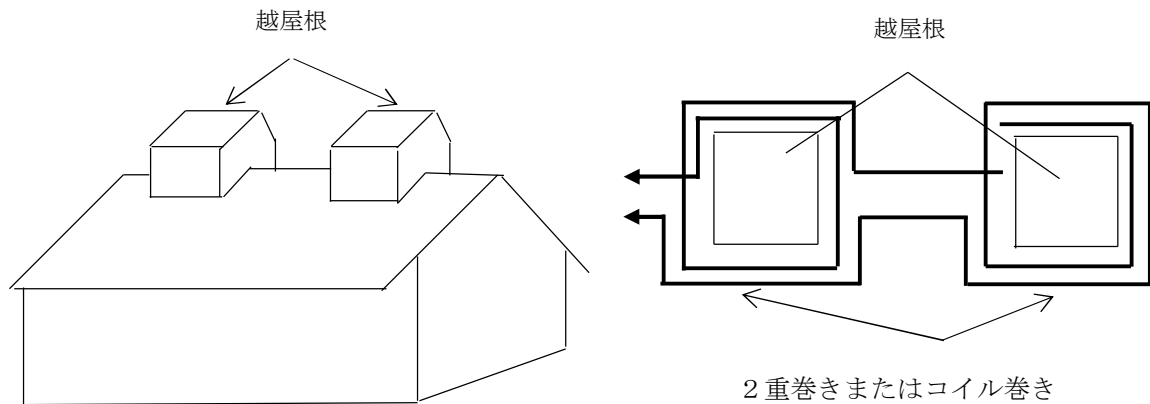


ク ノコギリ型天井、円形天井または逆円形天井に空気を設ける場合は、次によること。

- (7) 第 2 4 - 9 1 図、第 2 4 - 9 2 図または第 2 4 - 9 3 図の例のように  $a$  の深さが 0.6 m 以上の場合には、傾斜角度に関係なく、A、B は、それぞれ別の感知区域とすること。ただし、 $a$  の深さが 0.6 m 未満の場合には、A、B は、同一の警戒区域とすることができる。
- (4) 空気の設置については、傾斜角度が  $3/10$  以上となる場合は、前カに規定する傾斜天井の例によること。（第 2 4 - 9 1 図、第 2 4 - 9 4 図および第 2 4 - 9 5 図参照）。
- (7) 第 2 4 - 9 1 図の例において、ノコギリ型天井の頂部に設けた空気が、直射日光等により非火災報を発するおそれのある場合には、頂部から下方 1.5 m 以下の範囲内に設けることができる。
- (4) 逆円形天井の天井面に空気を設けることができない場合は、頂部に必要数をまとめて設けることができる。


第 2 4 - 9 1 図

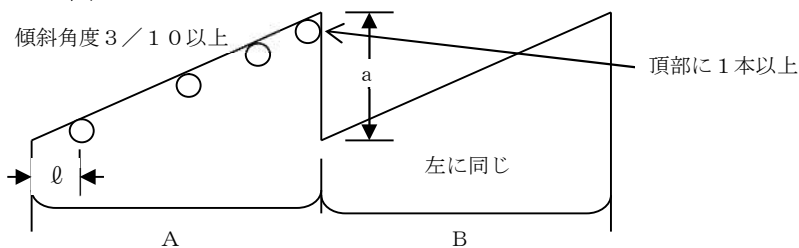

第 2 4 - 9 2 図

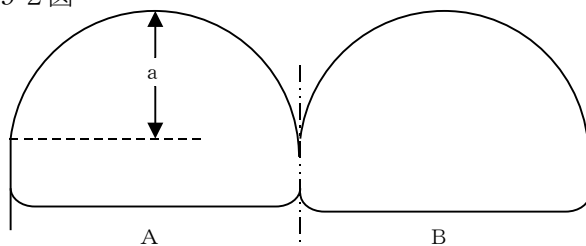

第 2 4 - 9 3 図

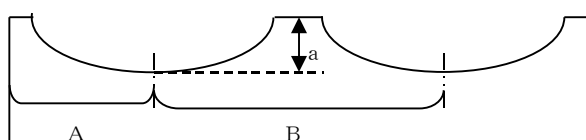




第 2 4 - 9 4 図


断面図（傾斜角度 3 / 1 0 以上）

平面図

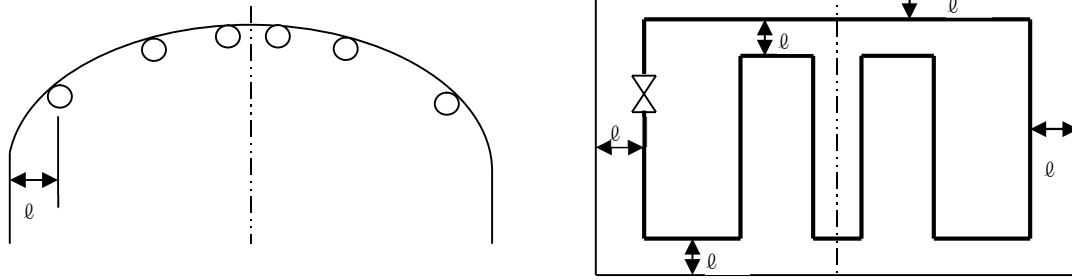


第 2 4 - 9 5 図

断面図

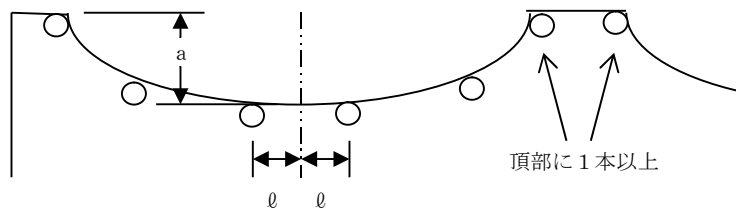

平面図

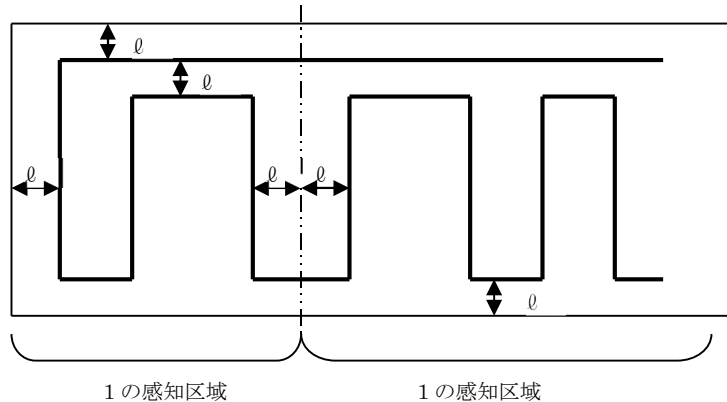

8 光電式分離型感知器および光電アナログ式分離型感知器（以下この項において「光電感知器」という。）の設置は、次によること。


(1) 傾斜天井等、凹凸がある壁面を有する防火対象物等に光電感知器を設ける場合は、次のアからウまでによること。

ア 傾斜天井等を有する防火対象物等は、次によること


- ⑦ 傾斜天井等（越屋根の形状を有するものを除く。）を有する防火対象物に光電感知器を設置する場合は、1 の感知器の監視区域（1 組の光電感知器が火災を有効に感知することのできる区域で、光軸を中心に左右に水平距離 7 m 以下の部分の床から天井等までの区域をいう。以下この項において同じ。）を、最初に天井等の高さが最高となる部分を有効に包含できるように設定し、順次、監視区域が隣接するよう設定していくこと（第 2 4 - 9 6 図、第 2 4 - 9 8 図および第 2 4 - 1 0 0 図参照）。ただし、軒の高さ（建基令第 2 条第 1 項第 7 号で規定する軒の高さをいう。以下この基準において同じ。）が、天井等の高さの最高となる部分の高さの 8 0 % 以上となる場合は、この限りでない（第 2 4 - 9 7 図、第 2 4 - 9 9 図および第 2 4 - 1 0 1 図参照）。


第 11-96 図

断面図

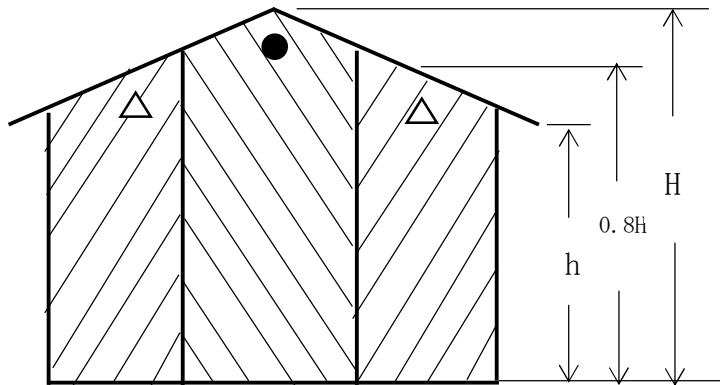


平面図

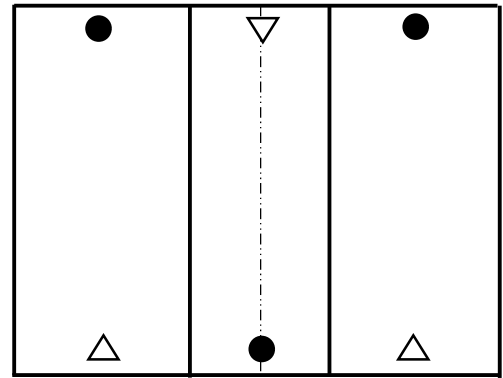


備考 ● は送光部、△ は受光部、 は監視区域を示す。(以下この号において同じ。)

第 11-97 図

断面図

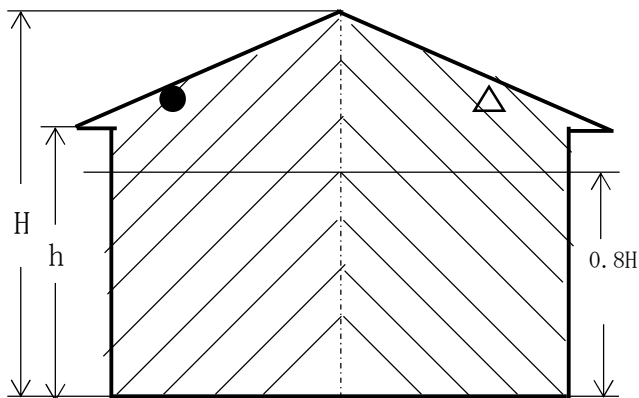


平面図

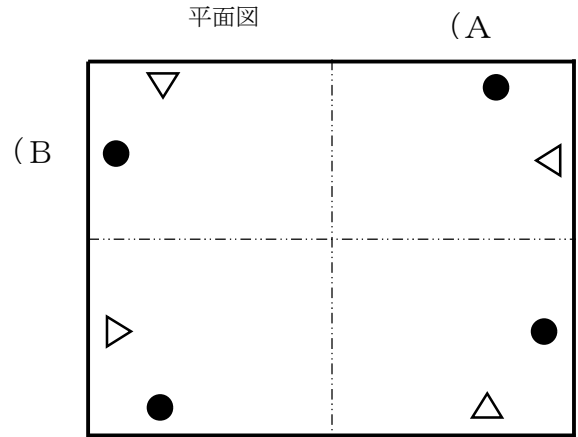


備考 1 この図の場合は、光軸の設定は A 方向または B 方向のいずれでもよい。  
2  $h \geq 0.8H$

第 11-98 図

断面図

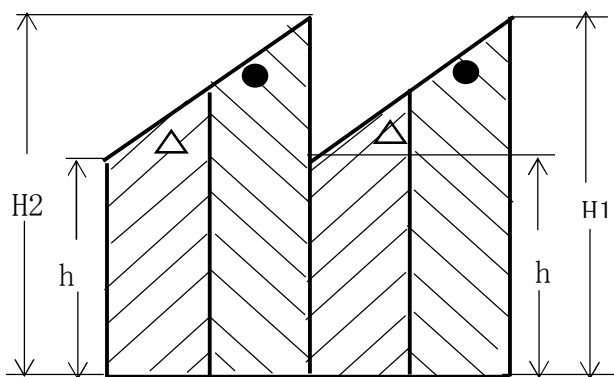


平面図

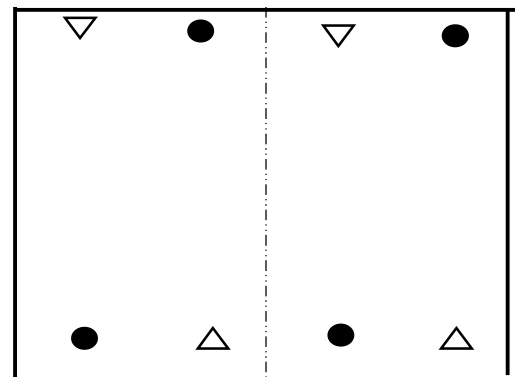


備考  $h_1 < 0.8H_1$  または  $h_2 < 0.8H_2$

第 11-99 図

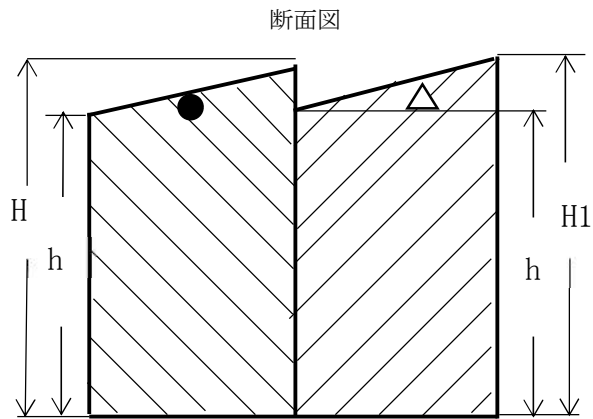


平面図

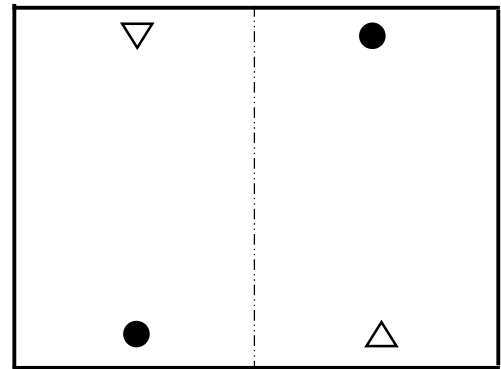


備考  $h_1 \geq 0.8H_1$ 、 $h_2 \geq 0.8H_2$

2.4-100 図

断面図

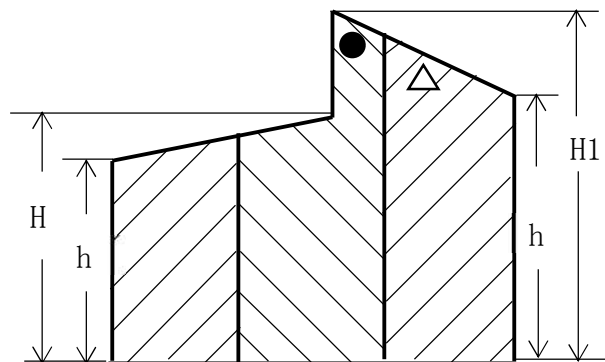


平面図

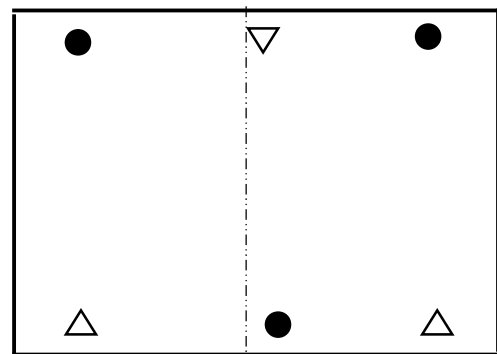


備考  $h_1 < 0.8H_1$  または  $h_2 < 0.8H_2$

第 2.4-101 図

断面図

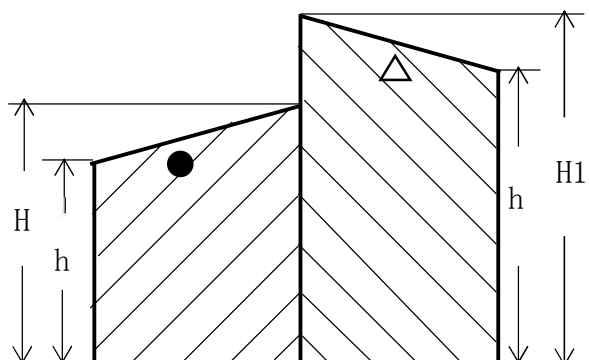

平面図

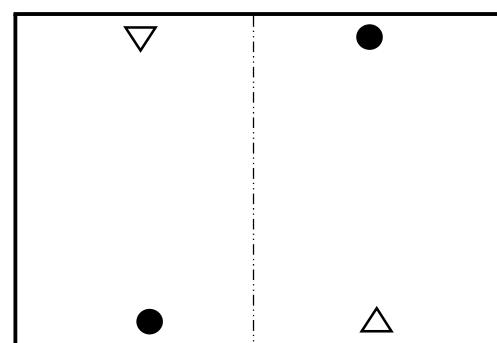

備考  $h_1 \geq 0.8H_1$ 、 $h_2 \geq 0.8H_2$


- (4) 越屋根を有する傾斜天井等の防火対象物に光電感知器を設置する場合は、次によること。
- a 越屋根部の幅が 1.5 m 以上の場合、天井等の傾斜にかかわらず、当該越屋根部を有効に包含できるように監視区域を設定するとともに、順次、監視区域を隣接するように設

定すること（第 2 4－1 0 2 図参照）。ただし、越屋根が換気等の目的に使用するものは、当該越屋根を支える大棟にそれぞれ光軸を通るように監視区域を設定すること（第 2 4－1 0 3 図参照）。


- b 越屋根部の幅が 1. 5 m 未満の場合は、天井等の傾斜にかかわらず、当該越屋根部を支える大棟間の中心付近に光軸を通るように監視区域を設定するとともに、順次、監視区域を隣接するように設定すること（第 2 4－1 0 4 図参照）。

第 2 4－1 0 2 図

断面図

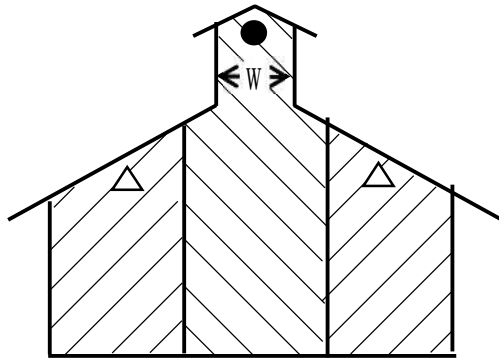


平面図

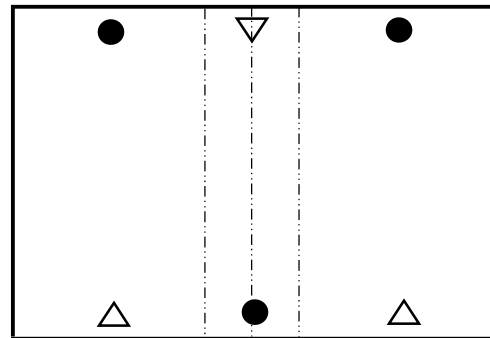


備考  $W \geq 1.5$  m、かつ、越屋根が換気等の目的に使用されていない場合

2 4－1 0 3 図

断面図

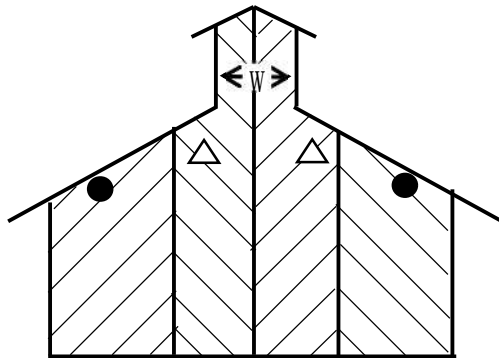


平面図

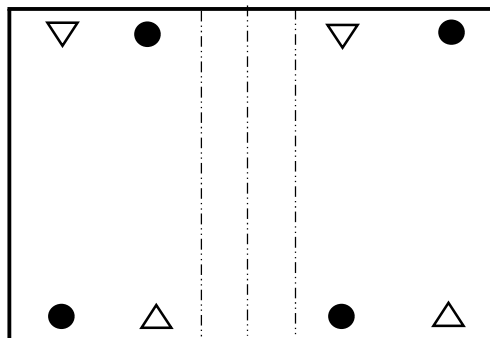


備考  $W \geq 1.5$  m、かつ、越屋根が換気等の目的に使用されている場合

第 2 4－1 0 4 図

断面図

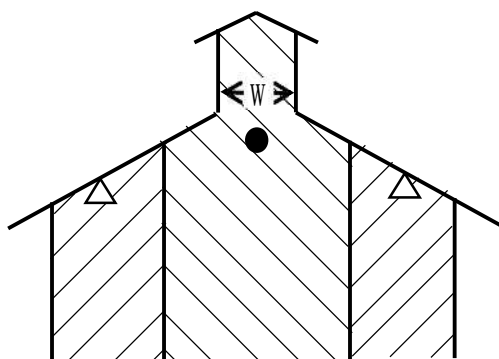

平面図

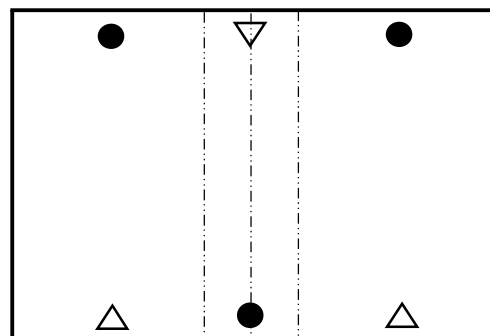


備考  $W < 1.5$  m の場合。

㊦ アーチ形およびドーム形の天井等の防火対象物に光電感知器を設置する場合は、次によること。


- a アーチ形天井等を有する防火対象物に光電感知器を設置する場合は、監視区域をアーチ形天井等の高さが最高となる部分を有効に包含できるように設定し、順次監視区域を隣接するように設定していくこと（第 2 4 - 1 0 5 図参照）。

第 2 4 - 1 0 5 図

断面図

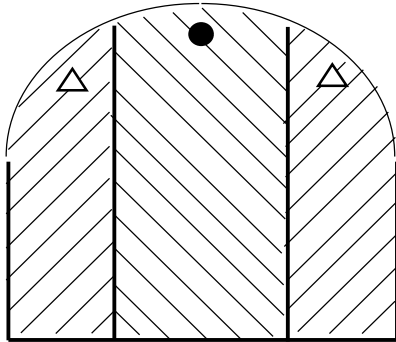

平面図

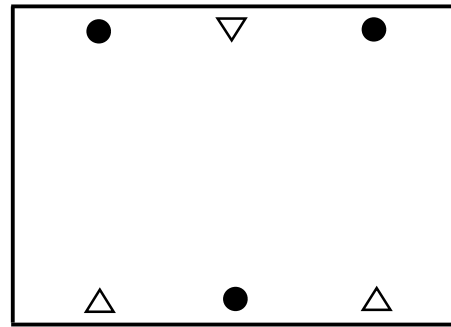


- b ドーム形天井等を有する防火対象物に光電感知器を設置する場合は、当該光電感知器の光軸がドーム形天井等の各部分の高さの 8 0 % 内に収まり、かつ、未監視区域を生じないように設置すること。


イ 凹凸がある壁面を有する防火対象物に監視区域を設定する場合、凹凸がある壁面と光軸との水平距離は、当該壁面の最深部から 7 m 以下とすること（第 2 4 - 1 0 6 図参照）。

この場合、凹凸の深さが 7 m を超える部分には、未監視部分が生じないように当該部分をスポット型感知器等で補完する等の措置を講じること（第 2 4 - 1 0 7 図参照）。

第 2 4 - 1 0 6 図

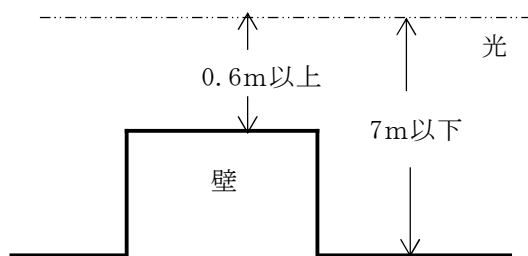


第 2 4 - 1 0 7 図

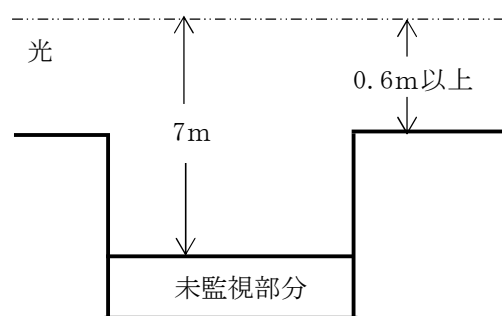


ウ 感知器の公称監視距離を超える空間を有する防火対象物に光電感知器を設置する場合は、未監視部分が生じないように光軸を連続して設置すること（第 2 4 - 1 0 8 図参照）。ただし、光電感知器の維持、管理、点検等のために天井等の部分に通路等を設ける場合は、隣接する光電感知器の水平距離 1 m 以内とすること（第 2 4 - 1 0 9 図参照）。

第 2 4 - 1 0 8 図

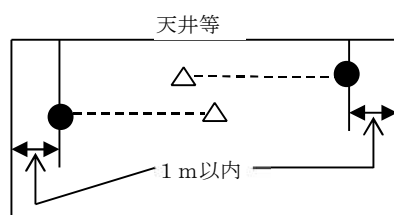

第 2 4 - 1 0 9 図

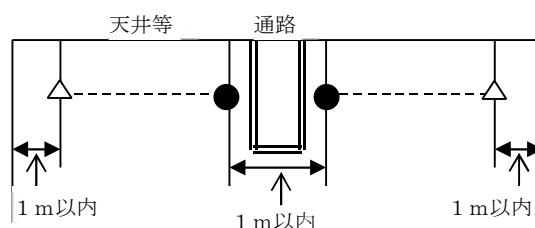

(2) 光電感知器は、次に留意し設置すること。

ア 光軸の高さは、天井等の各部分の天井等の各部分の高さの 80 % 以内に収まるように設定すること。

イ 光電感知器は、壁、天井等に確実に取り付けるとともに、衝撃および振動等により、容易に光軸がずれないように措置すること。

ウ 隣接する監視区域に設ける送光部および受光部は、相互に影響しないように設けること。

9 炎感知器の設置は、次によること。

(1) 警戒区域の一边の長さは、主要な出入口からその内部を見通すことができる場合には、100 m 以下とすることができる。

(2) 規則第 2 3 条第 4 項第 7 号の 4 ハに規定する「障害物等により有効に火災の発生を感知できない」とは、感知障害となり、かつ、床面からの高さ 1.2 m を超える障害物等が設けられていることをいい、この場合の炎感知器の設置は、次のいずれかの例によること。


ア 監視空間を超える障害物等がある場合

第 2 4 - 1 1 0 図に示すように監視空間を超える障害物等がある場合は、監視空間内に一定の幅の未警戒区域ができるため、当該未警戒区域を警戒する感知器を別に設置すること。

イ 障害物等が監視空間内の場合


第 2 4 - 1 1 1 図に示すように監視空間内に置かれた高さ 1.2 m 以下の物によって遮られる部分は、感知障害がないものとして取り扱うこと。

第 2 4 - 1 1 0 図

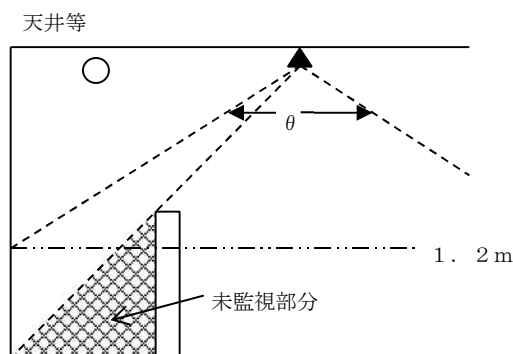

備考 ○ : 感知器、▲ : 炎感知器、θ : 視野角

第 2 4 - 1 1 1 図

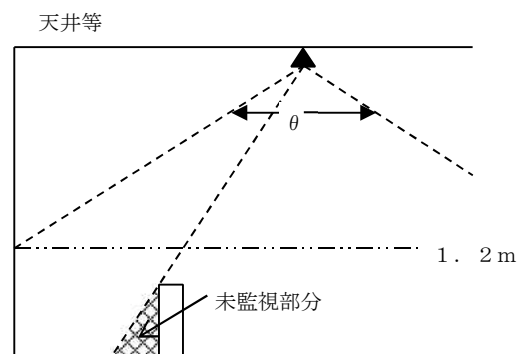

(3) 感知器は、屋内に設ける場合は屋内型を、屋外に設ける場合は屋外型のものを、道路、トンネル等に設ける場合は道路型を設置すること。ただし、文化財関係建造物等の軒下または床下および物品販売店舗等の荷さばき場、荷物取扱場、トラックヤード等の上屋の下部で雨水のかかるおそれのないよう措置された場所に設ける場合は、屋内型を設置することができる。


(4) 上屋その他外部の気流が流通する場所または天井等の高さが 20 m 以上である場所で、当該場所が用途上可燃物品の存置が少ない等により、火災発生の危険が著しく少ない場合または火災が発生した場合延焼拡大のおそれが著しく少ないと認められる場合は、炎感知器の設置を免除することができる。

(5) 規則第 2 3 条第 5 項第 6 号で定める地階、無窓階および 1 1 階以上の部分が駐車のために供する部分である場合は、規則第 2 3 条第 6 項第 1 号に規定する感知器を設置することができる。


第 4 地区音響装置は、次によること。

- 1 規則第 2 4 条第 5 号ハおよび同条第 5 号の 2 ロ（イ）に規定する「一定の時間」は、防火対象物の用途、規模等ならびに火災確認に要する時間、出火階およびその直上階等からの避難完了想定時間を考慮し、最大でも 1 0 分以内とすること。
- 2 規則第 2 4 条第 5 号ハおよび同条第 5 号の 2 ロ（イ）に規定する「新たな火災信号」は、感知器が作動した警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、他の感知器からの火災信号（火災信号を感知器ごとに認識できる受信機に限る。）、発信機からの信号および火災の発生を確認した旨の信号とすること。
- 3 区分鳴動方式の鳴動切替の方式は、次の例によること。

(1) 音響により警報を発するものに係る鳴動方式の切り替えの場合

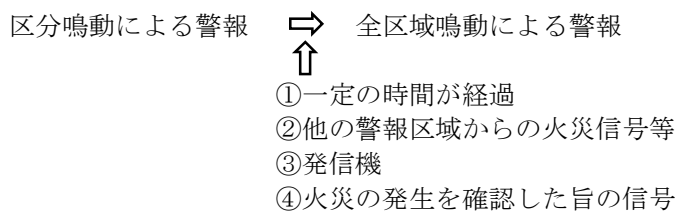

(2) 音声により警報を発するものに係る鳴動方式の切替の場合

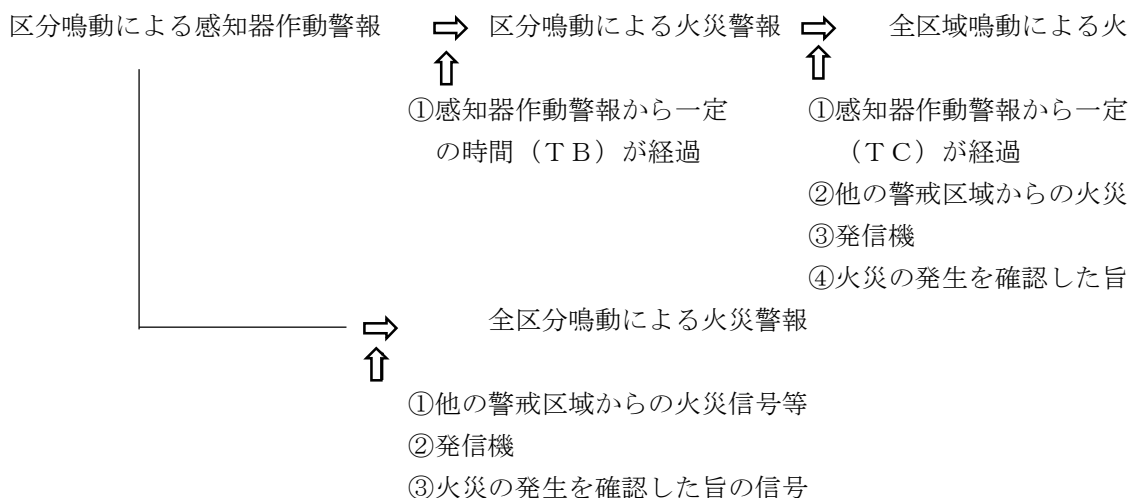

- 備考
- 1 T B : 感知器作動警報から火災警報までの時間
  - 2 T C : 区域鳴動から全区域鳴動までの時間

- 4 防火対象物の構造、区画、扉等により、聞こえにくい部分があると認められる場合には、公称音圧の高いものを使用する等、各部分で適正に警報音が聞き取れるように設置すること。
- 5 地区音響装置の防護措置は、次によること。
  - (1) 腐食性ガス等が発生するおそれのある場所に設けるものは、そのガスの性状に応じて、耐酸型または耐アルカリ型とすること。
  - (2) 可燃性ガスまたは粉じんの滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性ガスに対しては、防爆型、粉じんに対しては防じん型とすること。

- (3) 雨水にさらされる場所または水蒸気が著しく発生する場所に設けるものは、防水型とすること。

第 5 発信機は、次によること。

- 1 発信機の表示灯には、非常電源を設けないことができる。
- 2 P 型 2 級受信機および G P 型 2 級受信機に接続する発信機には、P 型 1 級発信機を用いることができる。
- 3 発信機は、多数のものの目に触れやすく、操作が容易で、かつ、操作上支障となる障害物のない場所に設けること。
- 4 発信機の防護措置は、第 4、第 5 項の規定の例によること。

第 6 中継器は、振動の激しい場所、腐食性ガスの発生するおそれのある場所または機能障害の生ずるおそれのある場所には設けないこと。

第 7 非常電源および配線等は、基準 3 7 によるほか、次によること。

- 1 予備電源の容量が必要とする非常電源容量以上であり、かつ、予備電源の配線が規則第 1 2 条第 1 項第 4 号ホに規定する配線（予備電源が内蔵されているものを除く。）の場合は、非常電源の設置を省略することができる。
- 2 配線を架空配線とし、架空部分の長さの合計が 5 0 m を超える場合は、第 1 号の保安装置を設けること。ただし、架空配線が有効な避雷針の保護範囲（第 2 号に定める範囲をいう。）にある場合または屋外線が設置された架空ケーブルの場合は、この限りでない。
  - (1) 保安装置は、受信機側の引込口にできるだけ近接した架空配線と屋内配線の接続点に設けること（第 2 4 - 1 1 2 図参照）。


第 2 4 - 1 1 2 図



- (2) 避雷針の保護範囲は、避雷針の尖端から垂線を下し、その点を中心として高さの 1. 7 3 倍の半径で描いた円錐体の内部をいう（第 2 4 - 1 1 3 図参照）。



第 2 4 - 1 1 3 図

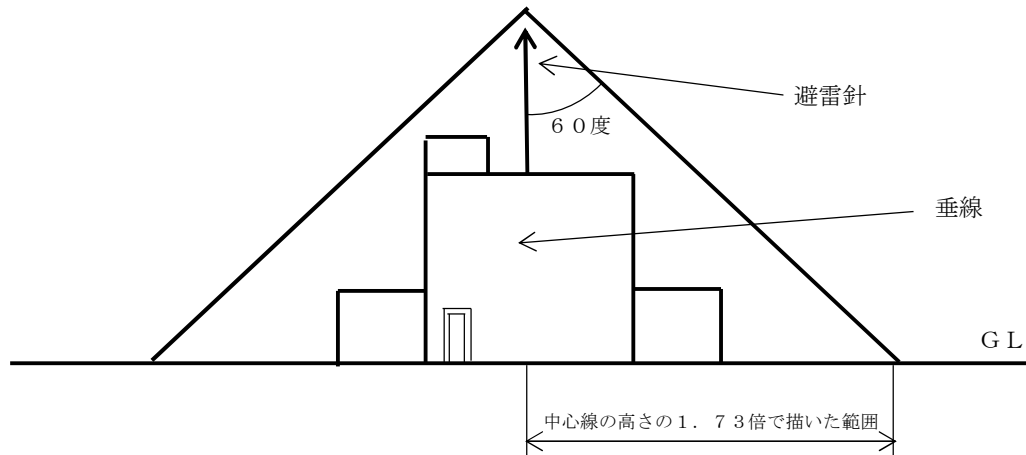

3 配線（耐火または耐熱保護を必要とするものを除く。）は、工事の種別に応じ、第 2 4 - 9 表のいずれかに適合するものまたはこれと同等以上の防食性、絶縁性、導電率および引っ張り強さを有すること。

第 2 4 - 9 表

| 工事の種類別                    | 電線の種類           |                             |                    | 電線の太さ                       |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                           | 規格記号            | 名称                          | 記号                 |                             |
| 屋内配線                      | J I S C 3 3 0 6 | ビニルコード                      |                    | 断面積0. 7 5 m <sup>2</sup> 以上 |
|                           | J I S C 3 3 0 7 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線              | I V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J I S C 3 3 4 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁<br>ビニルシースケープル  | V V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 3 4 1 6   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レン絶縁電線    | EM－I E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 3 4 1 7   | 6 0 0 V耐燃性架橋ポリ<br>エチレン絶縁電線  | EM－I C             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 4 4 1 8   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レンシースケープル | EM－E E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
| EM－C E                    |                 |                             |                    |                             |
| 屋側または屋<br>外配線             | J I S C 3 3 0 7 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線              | I V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J I S C 3 3 4 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁<br>ビニルシースケープル  | V V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 3 4 1 6   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レン絶縁電線    | EM－I E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 3 4 1 7   | 6 0 0 V耐燃性架橋ポリ<br>エチレン絶縁電線  | EM－I C             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 4 4 1 8   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レンシースケープル | EM－E E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
| EM－C E                    |                 |                             |                    |                             |
| 架空配線                      | J I S C 3 3 0 7 | 6 0 0 Vビニル絶縁電線              | I V                | 導体直径2. 0 以上の硬<br>銅線（＊1）     |
|                           | J I S C 3 3 4 0 | 屋外用ビニル絶縁電線                  | OW                 | 導体直径2. 0 mm以上               |
|                           | J I S C 3 3 4 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁<br>ビニルシースケープル  | V V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 4 4 1 8   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レンシースケープル | EM－E E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           |                 |                             | EM－C E             |                             |
| 地中配線                      | J I S C 3 3 4 2 | 6 0 0 Vビニル絶縁<br>ビニルシースケープル  | V V                | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           | J C S 4 4 1 8   | 6 0 0 V耐燃性ポリエチ<br>レンシースケープル | EM－E E             | 導体直径1. 0 mm以上               |
|                           |                 |                             | EM－C E             |                             |
| 使用電圧6 0<br>V以下の配線<br>（＊2） | J C S 4 3 9 6   | 警報用ポリエチレン絶縁<br>ケーブル         | EM－A E             | 導体直径0. 5 mm以上               |
|                           |                 |                             | EM－A E<br>オクナイ（＊4） |                             |
|                           |                 |                             | A E                |                             |
|                           | J C S 4 5 0 4   | 警報用フラットケーブル                 | A F C              | 導体直径0. 5 mm以上               |

● J I S : 日本産業規格 J C S : 日本電線工業規格

備考

\* 1 径間 1 0 m 以下の場合は、導体直径 2. 0 mm 以上の軟銅線とすることができる。

＊2 使用電圧 60 V 以下の配線に使用する電線は、本表の電線の種類欄に掲げる JCS 4396 以外の規格に適合する電線でそれぞれ電線の太さ欄に掲げる導体直径または導体断面積を有するものを使用することができる。


＊3 EM—AE：屋内・屋外とも使用できる一般用  
EM—AE オクナイ：屋内のみに使用できる屋内専用

第 8 文化財建造物に係る自動火災報知設備の取扱いは、第 1 から第 7 までによるほか、次によること。


1 令別表第 1（17）項に掲げる防火対象物（以下この基準において「文化財建造物」という。）に自動火災報知設備を設置する場合は、棟単位とすること（第 2 4－1 1 4 図から第 2 4－1 1 6 図参照）。

ただし、文化財建造物が、鳥居、塔婆等の石造建造物である場合は、設置しないことができる。


第 2 4－1 1 4 図

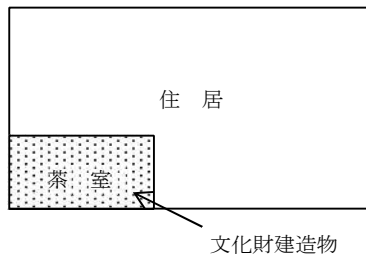

第 2 4－1 1 5 図

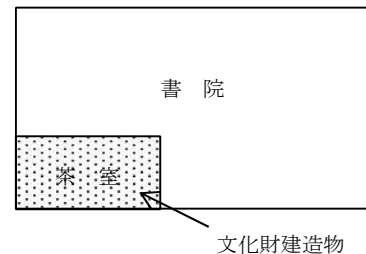

第 2 4－1 1 6 図

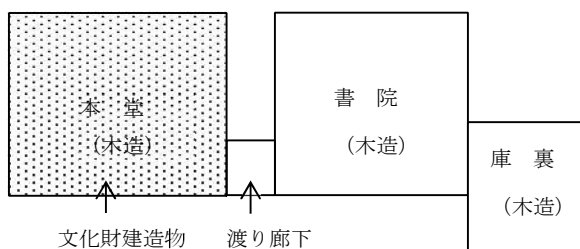

備考：基準 2 により、文化財建造物と他の防火対象物が 1 棟となる場合は、1 棟となる防火対象物全体に自動火災報知設備を設置すること

- 2 新たに文化財建造物に指定されたときは、その指定されたときから 2 年以内に自動火災報知設備を設置すること。
- 3 一間社、茶室等の小規模な文化財建造物に差動式分布型感知器（空気管）を設ける場合、1 の感知区域の露出長は、10 m 以上 20 m 未満とすることができる。
- 4 常時人が居住せず、かつ、観覧者、参拝者等の不特定の者（以下この基準において「観覧者等」という。）を入れない文化財建造物には、地区音響装置を設けないことができる。
- 5 次のいずれかに該当する場合は、感知器を設けないことができる。
  - (1) 電気設備および煙突を有する火気使用設備を設けておらず、かつ、周囲の建築物等に煙突を有する火気使用設備がない文化財建造物の小屋裏または寺社の内陣部分
  - (2) 住居のみの用途に供されている文化財建造物以外の全ての部分（第 2 4－1 1 4 図参照）

- 6 三重塔、五重塔その他これらに類する塔の小屋裏および観覧者等を入れない城郭等の建造物の階段には、煙感知器を設けないことができる。
- 7 文化財建造物が、次のいずれかに該当する場合は、令第 3 2 条の規定を適用し、自動火災報知設備を設置しないことができる。
- (1) 自動火災報知設備を設置した建築物または次に適合する建築物に収納された文化財建造物
    - ア 特定主要構造部を耐火構造とすること。
    - イ 内部に電気以外の火気使用設備が全くないこと。
    - ウ 周囲 2 0 m（当該建築物の水平投影線から測定した距離）以内の範囲に火災危険の高い火気使用設備がないこと。
  - (2) 一間社、茶室等で延べ面積が 7 ㎡以下の小規模な文化財建造物で次に適合するもの
    - ア 他の建築物等から独立し、火災の発生のおそれが少ないこと。
    - イ 他の建築物等からの火災の延焼のおそれが少ないこと。
  - (3) 敷地内に管理者が常駐していないため、火災の発生を有効に覚知できず、かつ、その敷地の周囲に民家等がない文化財建造物

## 第 9 特例適用の運用基準

令第 3 2 条の規定を適用する場合の基準は、次に定めるところによる。

- 1 令第 2 1 条第 1 項第 3 号に掲げる防火対象物のうち、令別表第 1（1 6）項イ（同表（2）項ニ、（5）項イまたは（6）項イ(1)から(3)までもしくはロに掲げる防火対象物または同表（6）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る。）の用途に供される部分が存するものを除く。）に掲げる防火対象物で、次に該当する場合は、自動火災報知設備を設置しないことができる。
  - (1) 防火対象物の延べ面積は、5 0 0 ㎡未満であること。
  - (2) 令別表第 1（1）項、（2）項イからハまで、（3）項、（4）項、（6）項イ(4)、ハ（利用者を入居させず、または宿泊させないものに限る。）もしくはニまたは（9）項イに掲げる防火対象物（以下この基準において「特例用途」という。）に供される部分が、次に適合すること。
    - ア 特例用途に供される部分の存する階は避難階であり、かつ、無窓階以外の階（地階で、規則第 5 条の 5 に定める避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を除く。）であること。
    - イ 特例用途に供される部分の床面積の合計は、1 5 0 ㎡未満であること。
    - ウ 全ての特例用途に供される部分から主要な避難口に容易に避難できること。
- 2 令第 2 1 条第 1 項第 7 号に掲げる防火対象物（令別表第 1（2）項ニ、（5）項イまたは（6）項イ(1)から(3)までもしくはロに掲げる防火対象物または同表（6）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、または宿泊させる者に限る。）の用途に供される部分が存するものを除く。）のうち、令第 4 条の 2 の 2 第 2 号に規定する避難階以外の階（以下「避難階以外の階」という。）の特例用途に供される部分の全てが次のいずれかに該当する場合は、自動火災報知設備を設置しないことができる。
  - (1) 事務室または居室以外の部分であって、不特定多数の者の出入りが無いもの
  - (2) 実態上の用途が特例用途以外の用途に供される部分であって、基準 1、1(1)イにより、主たる用途に供される部分の従属的な部分を構成すると認められる部分とされたため、当該部分が特例用途に供される部分として取り扱われているもの
  - (3) 一般住宅の用途に供される部分であって、基準 1、1(2)により、防火対象物全体が単独の特例用途に供される防火対象物として取り扱われることとされたため、当該一般住宅の用途に供される部分が特例用途に供される部分として取り扱われているもの

- 3 特定一階段等防火対象物のうち、自動火災報知設備が既に設置されている防火対象物で、かつ、避難階以外の階の令別表第 1 (1) 項から (4) 項まで、(5) 項イ、(6) 項または (9) 項イに掲げる防火対象物の用途（以下「特定用途」という。）に供される部分の全てが 2(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、次によることができる。
- (1) 階段および傾斜路に設ける自動火災報知設備の感知器は、垂直距離 1 5 m（3 種の感知器にあつては 1 0 m）につき 1 個以上の個数を設ければよいものとする。
  - (2) 自動火災報知設備の受信機は、再鳴動機能（地区音響停止スイッチが停止状態にある間に、受信機が火災信号を受信したときに、地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に（地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に）鳴動状態になる機能をいう。）付きとしないことができる（令別表第 1 (2) 項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。）。
- 4 電力の開閉所（電力の開閉に油入開閉器を設置する開閉所を除く。）で、特定主要構造部を耐火構造とし、屋内に面する天井（天井のない場合は、屋根）、壁および床が準不燃材料で作られているものは、自動火災報知設備を設置しないことができる。